

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E OPERAÇÃO



EB 8051 PT

Tradução das instruções originais



Válvula Tipo 3251/3251-AM com atuador Tipo 3271

Válvula Tipo 3251 e Tipo 3251-AM · Versão DIN

Em combinação com um atuador,
p. ex., um atuador pneumático Tipo 3271 ou Tipo 3277



Nota sobre estas instruções de montagem e operação

Estas instruções de montagem e operação (EB) ajudam-no a montar e operar o dispositivo com segurança. As instruções são obrigatórias para o manuseamento dos dispositivos SAMSON. As imagens apresentadas neste documento são meramente ilustrativas. O produto real pode variar.

- ⇒ Para uma utilização segura e adequada destas instruções, leia-as atentamente e guarde-as para referência futura.
- ⇒ Se tiver alguma dúvida adicional não relacionada com o conteúdo deste documento, contacte o serviço pós-venda da SAMSON (aftersalesservice@samsongroup.com).



Os documentos relativos ao dispositivo, tais como as instruções de montagem e operação, estão disponíveis no nosso website:

► <https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation>

Definição de palavras-sinal

⚠ PERIGO

Situações perigosas que, se não forem evitadas, resultarão em morte ou lesões graves

⚠ ADVERTÊNCIA

Situações perigosas que, se não forem evitadas, podem resultar em morte ou ferimentos graves

⚠ AVISO

Mensagem de danos materiais ou mau funcionamento

ℹ Nota

Informação adicional

💡 Dica

Ação recomendada

1	Instruções e medidas de segurança.....	5
1.1	Notas sobre possíveis ferimentos pessoais graves.....	7
1.2	Notas sobre possíveis ferimentos pessoais.....	8
1.3	Notas sobre possíveis danos materiais.....	9
1.4	Notas sobre a utilização de uma etiqueta RFID.....	10
1.5	Avisos no dispositivo.....	11
2	Marcações no dispositivo.....	12
2.1	Placa de identificação da válvula.....	12
2.2	Placa de identificação do atuador.....	13
2.3	Números de material.....	13
2.4	Etiqueta se um empanque ajustável estiver instalado.....	13
2.5	Etiqueta RFID opcional.....	13
3	Conceção e princípio de funcionamento.....	14
3.1	Posições de segurança.....	15
3.2	Versões.....	15
3.3	Acessórios adicionais.....	15
3.4	Acessórios da válvula.....	16
3.5	Dados técnicos.....	16
4	Envio e transporte no local.....	21
4.1	Aceitação da mercadoria fornecida.....	21
4.2	Remoção da embalagem da válvula.....	21
4.3	Transporte e elevação da válvula.....	21
4.3.1	Transporte da válvula.....	22
4.3.2	Elevação da válvula.....	23
4.4	Armazenamento da válvula.....	24
5	Instalação.....	25
5.1	Condições de instalação.....	25
5.2	Preparação para a instalação.....	27
5.3	Montagem do dispositivo.....	27
5.3.1	Montagem da fixação antirrotação externa.....	28
5.3.2	Montagem do atuador na válvula.....	34
5.4	Instalar a válvula na tubagem.....	35
5.5	Teste da válvula instalada.....	36
5.5.1	Teste de estanqueidade.....	37
5.5.2	Movimento de curso.....	38
5.5.3	Posição de segurança.....	38
5.5.4	Teste de pressão.....	38
6	Arranque.....	39
7	Operação.....	41
7.1	Operação normal.....	41
7.2	Operação manual.....	41
8	Avarias.....	42
8.1	Resolução de problemas.....	42
8.2	Ação de emergência.....	43
9	Manutenção.....	44
9.1	Testagem periódica.....	46
9.2	Preparações para o trabalho de manutenção.....	49
9.3	Instalação da válvula após o trabalho de manutenção.....	49
9.4	Trabalho de manutenção.....	49

Conteúdo

9.4.1	Substituição do vedante.....	50
9.4.2	Substituição do empanque.....	51
9.4.3	Substituição da sede e do obturador.....	53
9.5	Encomenda de peças sobresselentes e suprimentos operacionais.....	55
10	Desativação.....	56
11	Remoção.....	58
11.1	Remoção da válvula da tubagem.....	59
11.2	Remoção do atuador da válvula.....	59
12	Reparações.....	60
12.1	Devolução de dispositivos à SAMSON.....	60
13	Eliminação.....	61
14	Certificados.....	62
14.1	Certificados para o Tipo 3251.....	62
14.2	Certificados para o Tipo 3251-AM.....	72
15	Anexo.....	76
15.1	Binários de aperto, lubrificantes e ferramentas.....	76
15.2	Peças sobresselentes.....	76
15.3	Serviço pós-venda.....	78

1 Instruções e medidas de segurança

Utilização pretendida

A válvula globo Tipo 3251 ou Tipo 3251-AM da SAMSON em combinação com um atuador (p. ex., atuador pneumático Tipo 3271 ou Tipo 3277) está concebida para regular o caudal, pressão ou temperatura de líquidos, gases ou vapores.

Apenas a válvula Tipo 3251 pode ser utilizada após consulta prévia e dimensionamento para aplicações especiais, tais como serviço com oxigénio, cloro, fosgénio, sulfeto de hidrogénio (NACE), hidrogénio ou sal fundido. A válvula Tipo 3251-AM **não pode** ser utilizada para essas aplicações. A válvula Tipo 3251-AM também **não** é adequada para aplicações de adsorção por oscilação de pressão (PSA). Neste caso, pode ser utilizada a válvula Tipo 3251.

A válvula com o seu atuador foi concebida para trabalhar sob condições exatamente definidas (p. ex., pressão de operação, fluido do processo, temperatura). Assim sendo, os operadores devem garantir que a válvula de controlo só é utilizada em condições de operação que vão ao encontro das especificações utilizadas para o dimensionamento da válvula na fase de encomenda. Caso os operadores pretendam utilizar a válvula de controlo noutras aplicações ou condições que não as especificadas, entre em contacto com a SAMSON. A SAMSON não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da não utilização do dispositivo para o fim a que se destina ou danos causados por forças externas ou outros fatores externos.

- ⇒ Consulte os dados técnicos e a placa de identificação para limites e campos de aplicação, bem como as utilizações possíveis.

Má utilização razoavelmente previsível

A válvula de controlo não é adequada para as seguintes aplicações:

- Utilização fora dos limites definidos durante o dimensionamento e pelos dados técnicos
- Utilização fora dos limites definidos pelos acessórios da válvula ligados à válvula de controlo

Além disso as ações seguintes não respeitam a utilização pretendida:

- Utilização de peças de reposição não originais
- Realização de trabalhos de manutenção e reparação não descritos

Qualificações do pessoal de operação

A válvula de controlo deve ser montada, iniciada, assistida e reparada apenas por pessoal completa-

mente treinado e qualificado; as práticas e códigos aceites na indústria são para ser seguidos. De acordo com estas instruções de montagem e operação, pessoal com formação refere-se a indivíduos que são capazes de avaliar o trabalho que lhes foi atribuído e reconhecer possíveis perigos devido à sua formação especializada, aos seus conhecimentos e experiência bem como ao seu conhecimento das normas aplicáveis.

As operações de soldadura só devem ser efetuadas por pessoal que possua as qualificações necessárias para executar o procedimento de soldadura aplicado e manusear os materiais utilizados.

As versões com proteção contra explosão deste dispositivo apenas devem ser utilizadas por pessoal que tenha recebido formação especial ou instruções, ou que esteja autorizado a trabalhar com dispositivos com proteção contra explosão em áreas perigosas.

O pessoal de operação deve ter formação específica para o manuseamento correto e seguro do oxigénio quando as válvulas são utilizadas para o serviço de oxigénio.

O pessoal de operação deve ter formação específica para o manuseamento correto e seguro do oxigénio quando as válvulas são utilizadas para o serviço de oxigénio.

Equipamento de proteção pessoal

A SAMSON recomenda que verifique os perigos associados ao fluido do processo utilizado (p. ex.

- base de dados de substâncias perigosas GESTIS.

Dependendo do fluido do processo e/ou da atividade, o equipamento de proteção necessário inclui:

- Roupa, luvas e óculos de proteção e proteção respiratória em aplicações com fluidos quentes, frios e/ou corrosivos
- Utilize proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo da válvula
- Capacete
- Arnês de segurança, p. ex., para trabalhos em altura
- Calçado de segurança, se aplicável calçado ESD (descarga eletrostática)
- ⇒ Verifique com o operador da instalação os detalhes de equipamento de proteção adicional.

Revisões e outras modificações

Revisões, conversões e outras modificações do produto não são autorizadas pela SAMSON. Estas serão executadas por conta e risco do utilizador e po-

Instruções e medidas de segurança

derão, por exemplo, colocar a segurança em risco. Além disso, o produto poderá já não cumprir os requisitos para a sua utilização pretendida.

Funções de segurança

A posição de segurança da válvula de controlo em caso de falha da alimentação de ar ou do sinal de controlo depende do atuador utilizado (consulte a documentação relativa ao atuador). Quando a válvula é combinada com um atuador pneumático Tipo 3271 ou Tipo 3277 da SAMSON, a válvula de controlo move-se para uma determinada posição de segurança em caso de falha do ar de alimentação ou do sinal de controlo (consulte o capítulo 3.1). A ação de segurança do atuador é a mesma do seu sentido de ação e está especificado na placa de identificação dos atuadores da SAMSON.

Aviso contra riscos residuais

Para evitar ferimentos pessoais ou danos de propriedade, os operadores da instalação e o pessoal de operação devem evitar riscos que podem ser causados na válvula de controlo pelo fluido do processo, pressão de operação, pressão de sinal ou por partes móveis tomando as precauções apropriadas. Os operadores da instalação e o pessoal de operação têm de respeitar todas as declarações de perigo, notas de aviso ou cuidado das instruções de montagem e operação.

Os perigos resultantes das condições especiais de trabalho no local de instalação da válvula devem ser identificados numa avaliação de riscos e evitados através dos procedimentos de operação padrão correspondentes elaboradas pelo operador.

Responsabilidades do operador

Os operadores são responsáveis pela utilização adequada e cumprimento dos regulamentos de segurança. Os operadores são obrigados a fornecer estas instruções de montagem e operação, bem como todos os documentos referenciados, ao pessoal de operação e instruí-los no modo de operação adequado. Além disso, os operadores devem garantir que o pessoal de operação e terceiros não ficam expostos a qualquer perigo.

Os operadores são ainda responsáveis por garantir que os limites do produto definidos nos dados técnicos são respeitados. O mesmo se aplica aos procedimentos de arranque e de paragem. Os procedimentos de arranque e de paragem são da competência do operador e, como tal, não fazem parte das presentes instruções de montagem e de operação. A SAMSON não pode fazer quaisquer declarações sobre estes procedimentos, uma vez que os

pormenores operacionais (por exemplo, pressões diferenciais e temperaturas) variam em cada caso individual e só são conhecidos pelo operador.

Responsabilidades do pessoal de operação

O pessoal de operação deverá ler e entender as instruções de montagem e operação, bem como os documentos referenciados, e cumprir as declarações de perigo, as notas de aviso e cuidado especificadas. Além disso, o pessoal de operação tem de estar familiarizado com os regulamentos aplicáveis relativos à saúde, segurança e prevenção de acidentes e cumpri-los.

Normas, diretivas e regulamentos referenciados

As válvulas de controlo cumprem os requisitos da Diretiva Equipamentos Sob Pressão 2014/68/UE Europeia e da Diretiva Máquinas 2006/42/CE Europeia. Válvulas com uma marcação CE têm uma declaração de conformidade que inclui informação acerca do procedimento de avaliação de conformidade aplicado. O capítulo 14 contém esta declaração de conformidade.

As versões de válvulas de controlo não elétricas cujos corpos não são revestidos com um revestimento de material isolante não têm a sua própria fonte potencial de ignição de acordo com a avaliação de risco estipulada na Cláusula 5.2 da DIN EN ISO 80079-36, mesmo no caso raro de uma falha no funcionamento. Assim sendo, essas versões de válvula não estão abrangidas pela Diretiva ATEX 2014/34/UE.

⇒ Para ligação ao sistema de ligação equipotencial, respeite os requisitos especificados na cláusula 6.4 da DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1).

Documentos referenciados

Os documentos seguintes aplicam-se adicionalmente a estas instruções de montagem e operação:

- Instruções de montagem e operação para acessórios de válvula montados (posicionador, eletraválvula, etc.)
- Instruções de montagem e operação para o atuador montado, por exemplo:
 - ► EB 8310-X para os atuadores pneumáticos Tipo 3271 e Tipo 3277
 - ► AB 0100 para ferramentas, binários de aperto e lubrificantes

- Manual ► H 02: Componentes de máquinas adequados para válvulas de controlo pneumáticas SAMSON com Declaração de conformidade de máquinas finais
- Para serviço de oxigénio: Manual ► H 01 A embalagem da válvula construída e dimensionada para o serviço de oxigénio tem a seguinte etiqueta:



Nota! Não utilize a válvula Tipo 3251-AM para o serviço com oxigénio (consulte a secção «Utilização pretendida» neste capítulo).

- Folha de informações ► T 8000-2 para as gamas de pressão e temperatura possíveis para os materiais de válvula utilizados
- Estão disponíveis instruções especiais de montagem e operação para a válvula globo Tipo 3251 para serviço com sal fundido ► EB 8052-1.

Nota! Não utilize a válvula Tipo 3251-AM para o serviço com sal fundido (consulte a secção «Utilização pretendida» neste capítulo).

- Se um dispositivo contiver uma substância que seja considerada uma substância que suscita elevada preocupação (SVHC) na lista de substâncias candidatas do regulamento REACH, o documento «Informações adicionais sobre o seu pedido de informação/encomenda» é adicionado aos documentos de encomenda da SAMSON. Este documento inclui o número SCIP atribuído aos dispositivos em questão. Este número pode ser introduzido na base de dados do website da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) (► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>) para obter mais informações sobre as SVHC contidas no dispositivo. Pode encontrar mais informações sobre a conformidade do material na SAMSON em ► www.samsongroup.com > About SAMSON > Environment, Social & Governance > Material Compliance

1.1 Notas sobre possíveis ferimentos pessoais graves

⚠ PERIGO

Risco de rebentamento do equipamento sob pressão.

As válvulas de controlo e as tubagens são equipamentos sob pressão. Uma pressão excessiva ou uma abertura inadequada poderá levar ao rebentamento de componentes da válvula.

- ⇒ Respeite a pressão máxima permitida para a válvula e para a instalação.
- ⇒ Antes de começar qualquer trabalho em peças que suportam ou retêm a pressão pertencentes ao conjunto da válvula, despressurize todas as secções da instalação afetadas, bem como a válvula.
- ⇒ Purge o fluido do processo de todas as secções da instalação afetadas, bem como da válvula.

⚠ PERIGO

Risco de ferimentos devido ao manuseamento incorrecto de oxigénio ou gases criogénicos em aplicações.

A válvula pode ser utilizada para serviço de oxigénio ou aplicações com gases criogénicos. O oxigénio é uma substância perigosa, que reage rapidamente, provocando combustão e explosões. O contacto com gases criogénicos provoca queimaduras graves e queimaduras pelo frio (queimaduras criogénicas). O pessoal de operação deve ser treinado para estas aplicações. O pessoal de operação não qualificado expõe-se a si próprio e a outros a um risco acrescido de ferimentos.

- ⇒ O pessoal de operação deve ter formação suficiente e ser sensibilizado para os perigos das aplicações que envolvem oxigénio ou gases criogénicos.
- ⇒ As instruções e informações sobre como manusear com segurança os dispositivos para o serviço de oxigénio podem ser encontradas no manual ► H 01.

1.2 Notas sobre possíveis ferimentos pessoais

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de queimaduras devido a componentes ou tubagens frias.

Dependendo do fluido do processo, os componentes das válvulas e as tubagens podem ficar extremamente frias e causar queimaduras criogénicas.

⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Deixe os componentes e as tubagens atingir a temperatura ambiente.
- ⇒ Utilize roupa de proteção e luvas de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de perda auditiva ou surdez devido a ruído elevado.

Durante a operação, podem ocorrer emissões de ruído (p. ex., cavitação ou flashing) causadas pelo fluido do processo e pelas condições de operação. Além disso, pode ocorrer brevemente um ruído forte devido à ventilação súbita do atuador pneumático ou dos acessórios da válvula pneumática não equipados com elementos de redução de ruído. Ambos podem afetar a audição.

⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Utilize proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo da válvula.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão ou ao escape de ar comprimido dos componentes operados pneumaticamente.

Quando a válvula é operada com um atuador pneumático ou acessórios de válvula pneumática, o ar de exaustão é ventilado a partir do atuador, por exemplo, enquanto a válvula está a funcionar e quando a válvula abre ou fecha.

- ⇒ Instale a válvula de controlo de modo a que as aberturas de ventilação não estejam localizadas ao nível dos olhos e o atuador não ventile ao nível dos olhos na posição de trabalho.
- ⇒ Utilize silenciadores e bujões de exaustão adequados.
- ⇒ Utilize proteção para os olhos quando trabalhar próximo de acessórios pneumáticos e na zona de perigo das aberturas de ventilação.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

A válvula de controlo contém peças móveis (haste do atuador e do obturador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos na válvula.

- ⇒ Não introduza mãos ou dedos na arcada enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar na válvula de controlo pneumática, desligue e bloquee a alimentação de ar comprimido, assim como o sinal de controlo.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador e do obturador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador e do obturador depois de terem ficado bloqueadas (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a documentação relativa ao atuador.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a molas pré-tensas nos atuadores pneumáticos.

Válvulas em combinação com atuadores pneumáticos com molas em pré-tensão estão sob tensão. Estas válvulas de controlo com atuadores pneumáticos Tipo 3271 ou Tipo 3277 da SAMSON podem ser identificadas pelos parafusos longos salientes na base do atuador.

- ⇒ Antes de começar qualquer trabalho no atuador, que requeira a abertura do atuador, ou quando a haste do atuador ficar bloqueada, alivie a compressão nas molas em pré-tensão (consulte a documentação relativa ao atuador).

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à remoção incorreta da fixação antirrotação sob tensão.

Assim que o atuador tiver sido montado na válvula e o conjunto estiver pronto a ser utilizado, as abraçadeiras da fixação antirrotação na haste do obturador estão sob tensão.

- ⇒ Siga as instruções deste documento durante a montagem ou remoção.
- ⇒ Remova o atuador da válvula ou assegure-se de que não pode transmitir quaisquer forças à haste do atuador antes de remover a fixação antirrotação da haste do obturador.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos devido a componentes pressurizados e resultantes do fluido do processo a ser descarregado.

As válvulas com fole de vedação possuem uma toma de teste na parte superior da peça intermediária.

- ⇒ Não alivie o parafuso da toma de teste enquanto a válvula estiver pressurizada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido ao fluido do processo residual na válvula.

Quando trabalhar na válvula, o fluido residual pode escapar e, dependendo das suas propriedades, pode causar ferimentos pessoais, por exemplo, queimaduras (químicas).

- ⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Se possível, purgue o fluido do processo de todas as secções da instalação afetadas e da válvula.
- ⇒ Utilize roupa de proteção, luvas de segurança, proteção respiratória e óculos de proteção.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a operação, utilização ou instalação incorretas em resultado de informações ilegíveis na válvula de controlo.

Com o tempo, as marcações, etiquetas e placas de identificação na válvula de controlo podem ficar cobertas de sujidade ou tornar-se ilegíveis de qualquer outra forma. Assim, os riscos podem passar despercebidos e as instruções necessárias não serem seguidas. Existe um risco de ferimentos pessoais.

- ⇒ Mantenha todas as marcações e inscrições relevantes no dispositivo sempre em estado legível.
- ⇒ Substitua imediatamente placas de identificação ou etiquetas danificadas, em falta ou incorretas.

⚠ ADVERTÊNCIA

A exposição a substâncias perigosas representa um risco grave para a saúde.

Determinados lubrificantes e agentes de limpeza são classificados como substâncias perigosas. Estas substâncias têm um rótulo especial e uma ficha de dados de segurança do material (MSDS) emitida pelo fabricante.

- ⇒ Certifique-se de que está disponível uma MSDS para qualquer substância perigosa utilizada. Se necessário, contacte o fabricante para obter uma MSDS.
- ⇒ Informe-se sobre as substâncias perigosas e o seu manuseamento correto.

1.3 Notas sobre possíveis danos materiais

● AVISO

Risco de danificação das válvulas devido a contaminação (por exemplo, partículas sólidas) na tubagem.

O operador da instalação é responsável pela limpeza das tubagens na instalação.

- ⇒ Esvazie as tubagens antes de começar.

! AVISO

Risco de danos nas válvulas devido a propriedades do fluido não adequadas.

A válvula foi desenhada para um fluido do processo com propriedades definidas.

- ⇒ Utilize apenas o fluido do processo especificado para o dimensionamento do equipamento.

! AVISO

Risco de fugas e danos na válvula devido a excesso ou falta de aperto.

Respeite os binários especificados ao apertar os componentes da válvula de controlo. O excesso de aperto leva a que as peças se desgastem mais rapidamente. Um aperto insuficiente pode provocar fugas.

- ⇒ Respeite os binários de aperto especificados na
► AB 0100.

! AVISO

Risco de danos na válvula devido à utilização de ferramentas inadequadas.

São necessárias ferramentas especiais para trabalhar na válvula.

- ⇒ Utilize apenas ferramentas aprovadas pela SAMSON (► AB 0100).

! AVISO

Risco de danos na válvula devido à utilização de lubrificantes inadequados.

Os lubrificantes a utilizar dependem do material da válvula. Lubrificantes inadequados podem corroer e danificar a superfície.

- ⇒ Utilize apenas lubrificantes aprovados pela SAMSON (► AB 0100).

! AVISO

Risco de contaminação do fluido do processo através da utilização de lubrificantes inadequados e/ou ferramentas e componentes contaminados.

- ⇒ Se necessário (p. ex. para serviço de oxigénio), mantenha a válvula e as ferramentas utilizadas livres de solventes e gorduras.
- ⇒ Certifique-se de que são utilizados apenas lubrificantes adequados.

! AVISO

Risco de danos na válvula devido a trabalhos efetuados por pessoal não qualificado para o efeito.

O operador da instalação ou a empresa especializada que efetua a soldadura é responsável pela seleção do procedimento de soldadura e pelas operações de soldadura realmente efetuadas na válvula. Isto também se aplica a qualquer tratamento térmico necessário a efetuar na válvula.


- ⇒ Apenas permita que pessoal qualificado efetue operações de soldadura.
- ⇒ Antes de soldar válvulas pintadas na tubagem e/ou de as sujeitar ao calor de qualquer forma, observe a resistência à temperatura do sistema de revestimento de tinta. O número do sistema de revestimento utilizado pode ser encontrado na documentação da encomenda. A resistência à temperatura de todos os nossos sistemas de revestimento está especificada na brochura
► WA 268.

1.4 Notas sobre a utilização de uma etiqueta RFID

A etiqueta RFID está sujeita a determinadas restrições devido à sua gama de aplicações (especificações técnicas).

- ⇒ Observe os certificados de proteção contra explosão da etiqueta RFID quando esta for utilizada em válvulas instaladas em atmosferas potencialmente explosivas.
- ⇒ Não exponha a etiqueta RFID a campos elétricos fortes.
- ⇒ Evite cargas eletrostáticas.
- ⇒ Observe a gama de aplicações (especificações técnicas) da etiqueta RFID.

1.5 Avisos no dispositivo

Símbolos de aviso	Localização no dispositivo
	
Significado do aviso	
Aviso contra peças móveis Existe risco de ferir as mãos ou os dedos devido ao movimento de curso da haste do atuador e do obturador se forem inseridos na arcada enquanto a alimentação de ar está ligada ao atuador.	

2 Marcações no dispositivo

2.1 Placa de identificação da válvula

A placa de identificação apresentada estava atualizada à data de publicação do presente documento. A placa de identificação no dispositivo pode ser diferente da apresentada.

A placa de identificação está afixada na arcada da válvula.

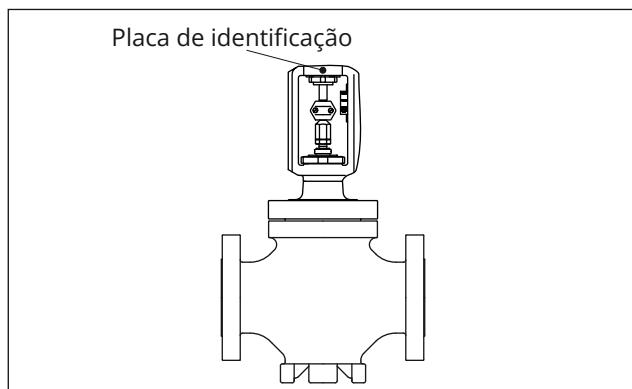


Fig. 1: Placa de identificação da válvula (exemplo apresentado)

a) Placa de identificação do Tipo 3251

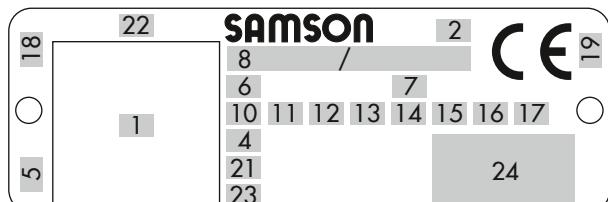


Fig. 2: Inscrições na placa de identificação da válvula

b) Placa de identificação do Tipo 3251-AM

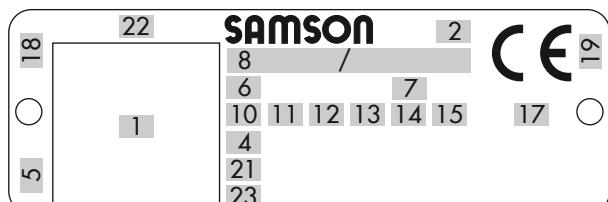


Fig. 3: Inscrições na placa de identificação da válvula Tipo 3251-AM

Item	Significado da inscrição
6	Tamanho nominal: DIN: DN · ANSI: NPS · JIS: DN
7	Pressão nominal: DIN: PN · ANSI: CL · JIS: K
8	Número de encomenda/item
10	Coeficiente de caudal: DIN: KV · ANSI/JIS: CV
11	Característica: % : Exponencial LIN : Linear mod-lin : Linear modificado NO/NC : Serviço on/off
12	Vedaçao da sede-obturador: ME : Metal HA : Metal endurecido ST : Material base de metal com revestimento Stellite® KE : Cerâmica PT : Vedaçao macia com PTFE PK : Vedaçao macia com PEEK
13	Código da sede (material de acabamento): mediante pedido
14	Equilíbrio de pressão: D : DIN · B : ANSI/JIS
	Versão: M : Válvula misturadora M : Válvula de desvio
15	Redução do ruído: 1 : Divisor de fluxo (ST) 1 2 : ST 2 3 : ST 3 1/PSA : ST 1 standard e integrado na sede da válvula PSA AC-1/AC-2/AC-3/AC-5 : Acabamento anticavitação, versões 1 a 5 LK : Obturador perfurado LK1/LK2/LK3 : Obturador perfurado com divisor de fluxo ST 1 a ST 3 MHC1 : Caixa multifuros CC1 : Caixa combinada ZT1 : Curso zero LDB : Baixo dB CDST : Acabamento multiestágio (acabamento de serviço sujo por cavitação)
16	Versão PSA: PSA
17	Estilo de caixa/sede: RT : Sede com retentor CG : Caixa guiada TH : Sede apafusada SF : Gaiola suspensa, sede flangeada
18	País de origem

Item	Significado da inscrição
1	Código de identificação (digitalizável)
2	Designação de tipo
4	Material
5	Mês e ano de fabrico

Item	Significado da inscrição
19	ID do organismo notificado (UE), por exemplo: - 0062 para Bureau Veritas Services SAS, 8 Cours du Triangle, 92800 PUTEAUX - LA DEFENSE
21	PED : Diretiva Equipamentos Sob Pressão G1/G2 : Gases e vapores Grupo de fluidos 1 = Perigoso Grupo de fluidos 2 = Outro L1 : Líquidos Grupo de fluidos 1 = Perigoso Grupo de fluidos 2 = Outro I/II/III : Categoria 1 a 3
22	Número de série
23	NE 53 (recomendação NAMUR)
24	Outras marcas de conformidade

i Nota

A Fig. 2, a Fig. 3 e a tabela de inscrições listam todas as características e opções possíveis que podem aparecer numa placa de identificação de uma válvula. Apenas as inscrições relevantes para a válvula Tipo 3251 ou Tipo 3251-AM encomendada aparecem efetivamente na placa de identificação.

💡 Dica

A SAMSON recomenda incluir o número de série do dispositivo (item 22 na placa de identificação) e/ou o seu número de material (conforme especificado na confirmação da encomenda) na documentação da instalação para o número de etiqueta associado.

O número de série permite-lhe visualizar os dados técnicos atuais do dispositivo, tal como configurados pela SAMSON. O número de material permite-lhe visualizar os dados técnicos atuais do dispositivo, tal como configurados pela SAMSON aquando da entrega do dispositivo. Para consultar estes dados, aceda ao nosso website em:

► www.samsongroup.com > Products > Electronic nameplate

Por exemplo, também pode utilizar as informações associadas para encomendar uma nova placa de identificação ao nosso serviço pós-venda, se necessário.

2.2 Placa de identificação do atuador

Consulte a documentação relativa ao atuador.

2.3 Números de material

A sede e o obturador das válvulas têm um número de item gravado. Pode contactar-nos, indicando este número de item, para saber qual o material utilizado. Adicionalmente, um código da sede é utilizado para identificar o material de acabamento. Este código da sede está especificado na placa de identificação.

2.4 Etiqueta se um empanque ajustável estiver instalado

Uma etiqueta com instruções é afixada à válvula se um empanque ajustável estiver instalado (consulte a Fig. 4).



Fig. 4: Etiqueta se um empanque ajustável estiver instalado

2.5 Etiqueta RFID opcional

A etiqueta RFID está localizada diretamente junto à placa de identificação nas válvulas encomendadas com a opção de etiqueta RFID. Contém os mesmos dados incluídos no código de identificação na placa de identificação eletrónica. Pode ser lida com um smartphone, tablet ou leitor RFID. Alcance de aplicação de acordo com os dados técnicos (consulte o capítulo 3.5).

3 Conceção e princípio de funcionamento

A válvula Tipo 3251/3251-AM é uma válvula globo de sede simples. Esta válvula é preferencialmente combinada com um atuador pneumático Tipo 3271 ou Tipo 3277 SAMSON. Também pode ser combinada com outros atuadores.

A sede (4) e o obturador com a haste do obturador (5) estão instalados no corpo (1). Em algumas versões, a sede está já integrada no corpo. A haste do obturador está ligada à haste do atuador (A7) pela abraçadeira de acoplamento da haste (A26) e está selada por um empanque de anel em V com mola de tensão (15).

As molas no atuador pneumático estão localizadas acima ou abaixo da membrana dependendo da posição de segurança selecionada (consulte o capítulo 3.1). A alteração no sinal de pressão atuando na membrana faz com que o obturador se move. O tamanho do atuador é determinado pela área da membrana.

O fluido atravessa a válvula na direção indicada pela seta. Um aumento do sinal de pressão faz com que a força que atua sobre o diafragma no atuador aumente. As molas são comprimidas. Dependendo do sentido de ação selecionado, a haste do atuador retrai ou estende-se. Como resultado, a posição do obturador na sede muda e determina o caudal através da válvula, bem como a pressão p_2 .

Dica

A SAMSON recomenda a utilização de posicionadores com firmware de diagnóstico integrado (consulte o capítulo 3.4) para válvulas de controlo utilizadas para serviço on/off. O teste de curso parcial incluído neste software ajuda a evitar que uma válvula de corte, normalmente na sua posição final, fique presa ou encravada.

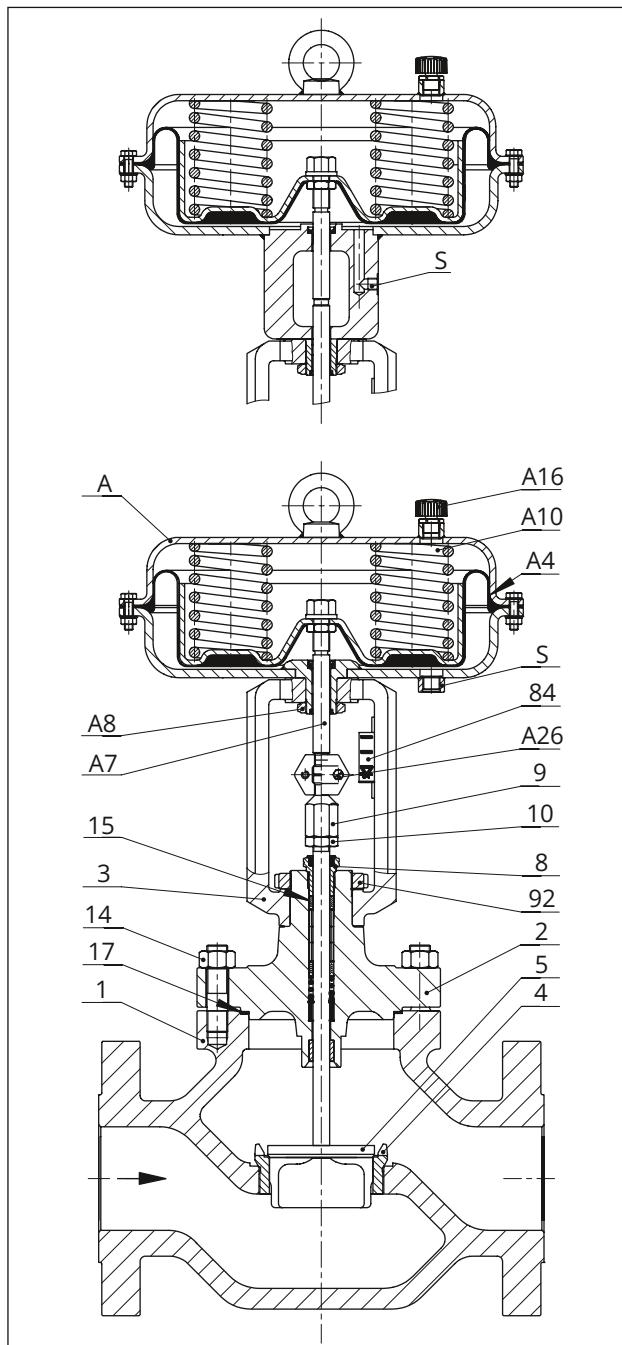


Fig. 5: Válvula Tipo 3251/3251-AM com atuador pneumático Tipo 3271 (em baixo) ou atuador pneumático Tipo 3277 (em cima)

1	Corpo	84	Escala indicadora de curso
2	Castelo	92	Porca castelo
3	Arcada	A	Atuador
4	Sede	A4	Membrana
5	Obturador (com haste de obturador)	A7	Haste do atuador
8	Casquilho rosulado (porca de empanque)	A8	Porca de anel
9	Porca de acoplamento	A10	Mola
10	Porca de bloqueio	A16	Bujão de exaustão
14	Porca	A26	Abraçadeiras de acoplamento da haste

15	Conjunto de empanques	S	Ligação do sinal de pressão
17	Vedante do corpo		

3.1 Posições de segurança

A posição de segurança da válvula de controlo em caso de falha da alimentação de ar ou do sinal de controlo depende do atuador utilizado (consulte a documentação relativa ao atuador).

Dependendo de como as molas de compressão estão dispostas no atuador pneumático Tipo 3271 e Tipo 3277 da SAMSON, a válvula de controlo tem uma de duas posições de segurança diferentes:

- **Haste do atuador estende (FA)**

Quando o sinal de pressão é reduzido ou a alimentação de ar falha, as molas movem a haste do atuador para fora e fecham a válvula. A válvula abre quando o sinal de pressão é aumentado o suficiente para superar a força exercida pelas molas.

- **Haste do atuador retraí (FE)**

Quando o sinal de pressão é reduzido ou a alimentação de ar falha, as molas movem a haste do atuador para cima e abrem a válvula. A válvula fecha quando o sinal de pressão é aumentado o suficiente para superar a força exercida pelas molas.

Dica

O sentido de ação do atuador pode ser invertido, se necessário. Consulte as instruções de montagem e operação do atuador pneumático: ► EB 8310-X para o Tipo 3271 e o Tipo 3277

3.2 Versões

Com secção isolante/fole de vedação

A conceção modular permite que uma secção isolante ou um fole de vedação sejam montados na versão padrão da válvula.

Atuadores

Nestas instruções, é descrita a combinação preferencial com um atuador pneumático Tipo 3271 ou Tipo 3277 SAMSON. O atuador pneumático (com ou sem volante manual) pode ser substituído por outro atuador pneumático de tamanho diferente, mas com o mesmo curso.

⇒ Respeite a força máxima admissível do atuador.

Nota

Se o intervalo de curso do atuador for maior do que o intervalo de curso da válvula, o conjunto de molas do atuador deve ser pré-tenso de modo que os intervalos de curso correspondam (consulte a respetiva documentação do atuador).

O atuador pneumático básico pode ser substituído por um atuador pneumático com volante adicional, um atuador de pistão pneumático ou por um atuador elétrico (consulte a folha de informações ► T 8300).

3.3 Acessórios adicionais

Filtro

A SAMSON recomenda a instalação de um filtro SAMSON a montante da válvula. Este evita que partículas sólidas no fluido do processo danifiquem a válvula de controlo.

Válvulas de bypass e de corte

A SAMSON recomenda a instalação de uma válvula de corte a montante do filtro e a jusante da válvula de controlo e a instalação de uma linha de bypass. O bypass garante que a instalação não precisa de parar para trabalhos de manutenção e reparação na válvula.

Isolamento

As válvulas de controlo podem ser isoladas para reduzir a transferência de energia térmica.

Se aplicável, leia as instruções no capítulo 5.

Toma de teste

Versões com fole de vedação equipado com uma toma de teste (G 1/8) na parte superior da peça intermediária permitem que a capacidade de vedação do fole seja monitorizada.

Especialmente para líquidos e vapores, a SAMSON recomenda a instalação de um indicador de fuga adequado (p. ex., um manômetro de contacto, uma saída para um recipiente aberto ou uma janela de inspeção).

Guarda de segurança

Para condições de operação que exijam maior segurança (p. ex., nos casos em que a válvula de controlo é livremente acessível a pessoal não treinado), deve ser instalada uma proteção de segurança para excluir o perigo de esmagamento decorrente de peças móveis (haste do atuador e do obtura-

Conceção e princípio de funcionamento

dor). Os operadores das instalações são responsáveis por decidir se deve ser utilizada uma guarda. A decisão baseia-se no risco que a instalação representa e nas suas condições de operação.

Redução do ruído

Interiores com divisores de fluxo podem ser utilizados para reduzir a emissão de ruído (► T 8081).

3.4 Acessórios da válvula

Consulte a folha de informações ► T 8350

3.5 Dados técnicos

As placas de identificação da válvula e do atuador fornecem informações sobre a versão da válvula de controlo (consulte o capítulo 2).

i Nota

Mais informações sobre a válvula

Tipo 3251/Tipo 3251-AM estão disponíveis nas seguintes folhas técnicas:

- ► T 8051 (versão DIN)
- ► T 8052 (versão ANSI)

Emissões de ruído

A SAMSON não pode fazer declarações gerais sobre as emissões de ruído. As emissões de ruído dependem da versão da válvula, das instalações do equipamento e do fluido do processo.

Etiqueta RFID opcional

Gama de aplicações de acordo com as especificações técnicas e os certificados de proteção contra explosão. Estes documentos estão disponíveis no nosso website:

► www.samsongroup.com > Products > Electronic nameplate

A temperatura máxima permitida na etiqueta RFID é 85 °C.

Tabela 1: Dados técnicos para Tipo 3251/3251-AM

Válvula tipo		3251						3251-AM						
Material		Aço fundido 1.0619		Aço fundido 1.7357		Aço inoxidável fundido 1.4408		Aço inoxidável AM 1.4104/1.4404						
Tamanho nominal ¹⁾	DN	15 a 150	200 a 300	15 a 150	200 a 300	15 a 150	200 a 300	15 a 80						
Pressão nominal ¹⁾	PN	16 a 400	Até PN 160	16 a 400	Até PN 160	16 a 400	Até PN 160	16 a 400						
Tipo de ligações terminais	Flanges	Todas as versões DIN EN												
	Extremidades para soldar	De acordo com DIN EN 12627												
Vedaçāo da sede-obturador	Vedaçāo de metal · Vedaçāo macia · Vedaçāo de metal de alto desempenho													
Característica	Exponencial · Linear · On/off (► T 8000-3)													
Alcance	50:1													
Conformidade	CE						CE							
Gamas de temperatura em °C · Pressões de operação admissíveis de acordo com o diagrama pressão-temperatura (consulte a folha de informações ► T 8000-2)														
Corpo com castelo standard	-10 a +220 · Até +350 com empanque de alta temperatura													
Corpo com secção isolante ou fole de vedação	-10 a +400		-10 a +500		-196 a +550		-196 a +450							
Obturador da válvula ²⁾	Standard	Sede metálica	-196 a +550											
		Sede macia	-196 a +220											
	Equilibrado com anel de PTFE		-50 a +220 ³⁾											
	Equilibrado com anel de grafite		220 a 500 ⁴⁾											
Classe de vedação de acordo com DIN EN 60534-4														
Obturador da válvula	Standard	Sede metálica	Standard: IV · Vedaçāo de metal de alto desempenho: V											
		Sede macia	VI											
	Equilibrado, vedação de metal		Com anel de PTFE (standard: IV) · Vedaçāo de metal de alto desempenho: V · Com anel de grafite: IV											

¹⁾ Tipo 3251:

DN 400: PN 16 a 63 · DN 500: PN 16 a 40

²⁾ Apenas em combinação com material do corpo adequado³⁾ Temperaturas mais baixas mediante pedido⁴⁾ Temperaturas mais altas mediante pedido

Conceção e princípio de funcionamento

Dimensões

Especificações em mm

 = Versões disponíveis para Tipo 3251-AM (gama restrita para Tipo 3251-AM)

Tabela 2: Válvula Tipo 3251/3251-AM · Dimensões face-a-face de acordo com a DIN EN 558

Válvula	DN	15	25	40	50	80	100	150	200	250	300	400	500
Comprimento L (Flanges ou extremidades para soldar)	PN 10 a 40	130	160	200	230	310	350	480	600	730	850	1100	1250
	PN 63 a 160	210	230	260	300	380	430	550	650	775	900	1150	-
	PN 250	230	260	300	350	450	520	700	-	-	-	-	-
	PN 320	230	260	300	350	450	520	700	-	-	-	-	-
	PN 400	264 ²⁾	308 ²⁾	378 ²⁾	444 ²⁾	570 ²⁾	666 ²⁾	908 ²⁾	-	-	-	-	-
H8 para atuador	350 cm ²	240	240	240	240	240	240	-	-	-	-	-	-
	350v2 cm ²	240	240	240	240	240	240	-	-	-	-	-	-
	355v2 cm ²	240	240	240	240	240	240	418	-	-	-	-	-
	750v2 cm ²	240	240	240	240	240	240	418	418	418	-	-	-
	1000 cm ²	-	-	-	295	295	295	418	418	A ped.	A ped.	A ped.	A ped.
	1400-60 cm ²	-	-	-	295	295	295	418	418	A ped.	A ped.	A ped.	A ped.
	1400-120 cm ²	-	-	-	-	-	480	503	503	503 ³⁾	650	650	650
	2800 cm ²	-	-	-	-	-	480	503	503	503 ³⁾	650	650	650
	2 x 2800 cm ²	-	-	-	-	-	480	503	503	503 ³⁾	650	650	650
H2 ¹⁾ (aprox.) (DN 100 e maior com pé)	PN 10 a 40	50	60	80	90	100	160	220	230	310	370	415	A ped.
	PN 63 a 160	60	70	90	100	100	180	235	270	300	390	A ped. ⁴⁾	-
	PN 250	70	80	100	110	140	220	285	-	-	-	-	-
	PN 320	70	80	100	110	140	220	A ped.	-	-	-	-	-
	PN 400	75	90	110	120	160	237	320	-	-	-	-	-
Com castelo standard													
H4	PN 10 a 40	152	152	164	217	222	242	314	387	442	655	640	760
	PN 63 a 160	152	152	164	217	222	242	314	387	519	655	640 ⁴⁾	-
	PN 250 a 400	186	186	195	251	288	348	443	-	-	-	-	-
Com secção isolante													
H4	PN 10 a 160	353	353	365	487	492	512	665	947	1067	1151	1109 ⁵⁾	A ped. ⁶⁾
	PN 250 a 400	382	382	391	516	546	598	790	-	-	-	-	-
Com fole de vedação													
H4	Curso												
	15 a 120	PN 10 a 40	362	362	374	608	613	613	730	1024	1479	1514	1516
	120	PN 63 a 160	-	-	-	-	-	-	-	-	A ped.	A ped.	A ped. ⁴⁾
	15 a 60	PN 63 a 160	362	362	374	608	613	613	862	A ped.	A ped.	A ped.	A ped. ⁴⁾
		PN 250 a 320	633	633	635	853	853	800	A ped.	-	-	-	-
		PN 400	633	633	635	A ped.	A ped.	A ped.	A ped.	-	-	-	-

¹⁾ A dimensão H2 é a distância entre o meio do canal do fluxo e o fundo do corpo da válvula (DN 100 e maior: até ao fundo do pé). A dimensão até ao fundo do flange pode ser diferente. Pode ser inferior ou superior. A dimensão até ao fundo do flange é determinada com base na norma de flanges correspondente.

²⁾ Dimensões face-a-face de acordo com a norma SAMSON

³⁾ H8 = 650 mm com orifício de sede de 250 mm

⁴⁾ PN 63

⁵⁾ Até PN 63

⁶⁾ Até PN 40

Desenhos dimensionais

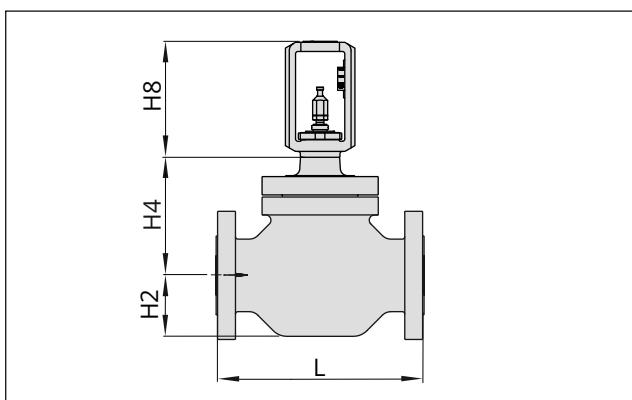


Fig. 6: Tipo 3251/3251-AM até DN 80/NPS 3 sem pé

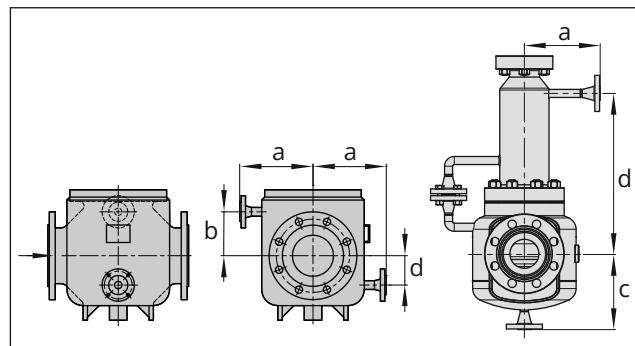


Fig. 9: Tipo 3251 com camisa de aquecimento · Dimensões a pedido

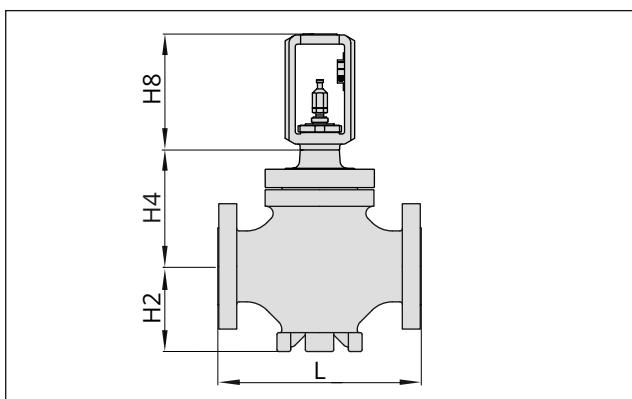


Fig. 7: Tipo 3251 em DN 100/NPS 4 e maior com pé

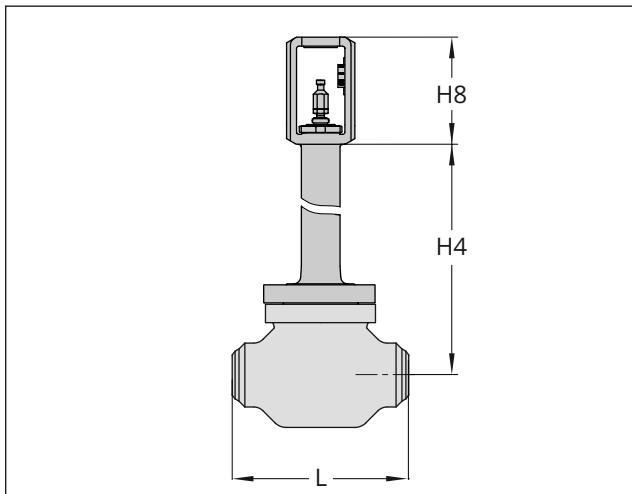


Fig. 8: Tipo 3251/3251-AM com fole de vedação ou secção isolante

Conceção e princípio de funcionamento

Pesos

Especificações em kg

 = Versões disponíveis para Tipo 3251-AM (gama restrita para Tipo 3251-AM)

Tabela 3: Válvula Tipo 3251/3251-AM

Válvula	DN	15	25	40	50	80	100	150	200	250	300	400	500
Com castelo standard													
Peso ¹⁾ sem atuador	PN 16 a 40	Aprox.	15,5	17,5	21,5	38	59	78	201	427	858	920	1450
	PN 63 a 160	Aprox.	20	25	30,5	54	89	116	334	642	1090	1480	2600 ²⁾
	PN 250	Aprox.	A ped.	-	-	-	-						
	PN 320	Aprox.	A ped.	-	-	-	-						
	PN 400	Aprox.	A ped.	-	-	-	-						
Com secção isolante													
Peso ¹⁾ sem atuador	PN 16 a 40	Aprox.	19,5	21,5	24	44	65	84	237	492	928	1030	1497
	PN 63 a 160	Aprox.	24	29	33	60	95	122	370	707	1160	1250	A ped. ²⁾
	PN 250	Aprox.	A ped.	-	-	-	-						
	PN 320	Aprox.	A ped.	-	-	-	-						
	PN 400	Aprox.	A ped.	-	-	-	-						
Com fole de vedação													
Peso ¹⁾ sem atuador	PN 10 a 40	Aprox.	20	22	24	45	66	85	242	532	975	1010	A ped.
	PN 63 a 160	Aprox.	25	30	34	61	96	123	375	768	1240	1240	A ped. ²⁾
	PN 250 a 320	Aprox.	A ped.	-	-	-	-						
	PN 400	Aprox.	A ped.	-	-	-	-						

¹⁾ Os pesos especificados aplicam-se a uma configuração padrão específica do dispositivo. Os pesos de outras configurações de válvulas podem diferir consoante a versão (material, guarnição, etc.).

²⁾ PN 63

Nota

A documentação relativa ao atuador aplica-se aos atuadores, por exemplo atuadores pneumáticos SAMSON:

- ► T 8310-1 para atuadores Tipo 3271 e Tipo 3277 até 750 cm² de área de atuador
- ► T 8310-2 para atuador Tipo 3271 com área de atuador de 1000 cm² e maior
- ► T 8310-3 para o atuador Tipo 3271 com área de atuador de 1400-60 cm²

4 Envio e transporte no local

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

4.1 Aceitação da mercadoria fornecida

Depois de receber a remessa, proceda da seguinte forma:

1. Verifique o âmbito da entrega. Verifique se as especificações na placa de identificação da válvula correspondem às especificações na nota de entrega. Para mais detalhes sobre a placa de identificação, consulte o capítulo 2.
2. Verifique se o material está danificado do transporte. Comunique qualquer dano à SAMSON e ao agente transitário (consulte a nota de entrega).
3. Determine o peso e as dimensões das unidades a elevar e a transportar para selecionar o equipamento e os acessórios de elevação adequados. Consulte os documentos de transporte e o capítulo 3.5.

4.2 Remoção da embalagem da válvula

Observe a seguinte sequência:

- ⇒ Não abra nem retire a embalagem até imediatamente antes de elevar a válvula de controlo para a instalar na tubagem.
- ⇒ Deixe a válvula de controlo no contentor de transporte ou na palete para a transportar ligeiramente.
- ⇒ Não retire as tampas de proteção da entrada e da saída até imediatamente antes de instalar a válvula na tubagem. Estas evitam a entrada de partículas estranhas na válvula.
- ⇒ Elimine e recicle a embalagem de acordo com as normas locais.

4.3 Transporte e elevação da válvula

⚠ PERIGO

Perigo devido à queda de cargas suspensas.

- ⇒ Mantenha-se afastado de cargas suspensas ou em movimento.
- ⇒ Feche e proteja as vias de transporte.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de tombamento do equipamento de elevação e risco de danos aos acessórios de elevação devido ao excesso da capacidade de elevação nominal.

- ⇒ Utilize apenas equipamentos de elevação aprovados e acessórios cuja capacidade mínima de elevação seja superior ao peso da válvula (incluindo o atuador e a embalagem, se aplicável).

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido ao tombamento da válvula de controlo.

- ⇒ Respeite o centro de gravidade da válvula de controlo.
- ⇒ Fixe a válvula de controlo de modo a não virar ou girar.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos devido a uma elevação incorreta sem a utilização de equipamento de elevação.

A elevação da válvula de controlo sem a utilização de equipamento de elevação pode causar ferimentos (especialmente nas costas), dependendo do seu peso.

- ⇒ Respeite as normas de segurança e saúde no trabalho em vigor no país de utilização.

● AVISO

Risco de danos na válvula de controlo devido a alças mal montadas.

O olhal para elevação/perno de olhal nos atuadores SAMSON destina-se apenas à montagem e remoção do atuador, bem como ao levantamento do atuador sem válvula. Não utilize este ponto de amarração para levantar todo o conjunto da válvula de controlo.

- ⇒ Ao elevar a válvula de controlo, certifique-se de que as alças fixadas ao corpo da válvula suportam toda a carga.
- ⇒ Não fixe alças de suporte de carga ao atuador, ao volante manual ou em quaisquer outras peças.
- ⇒ Respeite as instruções de elevação (consulte o capítulo 4.3.2).

Envio e transporte no local

Dica

Um guincho giratório pode ser aparafusado nos atuadores SAMSON com rosca fêmea na caixa da membra-na superior em vez do perno de olhal (consulte a documentação relativa ao atuador).

Em contraste com o olhal de elevação/perno de olhal, o guincho giratório foi concebido para colocar todo o conjunto da válvula de controlo na posição vertical. A alça entre o guincho giratório e o equipamento de fixação (gancho, manilha, etc.) não deve suportar carga ao elevar o conjunto da válvula de controlo. A alça só protege a válvula de controlo da inclinação enquanto estiver a ser elevada.

Dica

O nosso serviço pós-venda pode fornecer instruções de transporte e de elevação mais detalhadas, mediante pedido.

4.3.1 Transporte da válvula

A válvula de controlo pode ser transportada utilizando equipamento de elevação (por exemplo, grua ou empilhador).

- ⇒ Deixe a válvula de controlo no contentor de transporte ou na palete para a transportar.
- ⇒ Respeite as instruções de transporte.

Instruções de transporte

- Proteja a válvula de controlo contra as influências externas (por exemplo, impacto).
- Não danifique a proteção contra a corrosão (tinta, revestimentos de superfície). Repare qualquer dano imediatamente.
- Proteja a tubagem e quaisquer acessórios da válvula montados contra danos.
- Proteja a válvula de controlo contra humidade e sujidade.
- A temperatura de transporte admissível das válvulas de controlo standard é de -20 a +65 °C.

Nota

Contacte o nosso serviço pós-venda para obter as temperaturas de transporte de outras versões de válvulas.

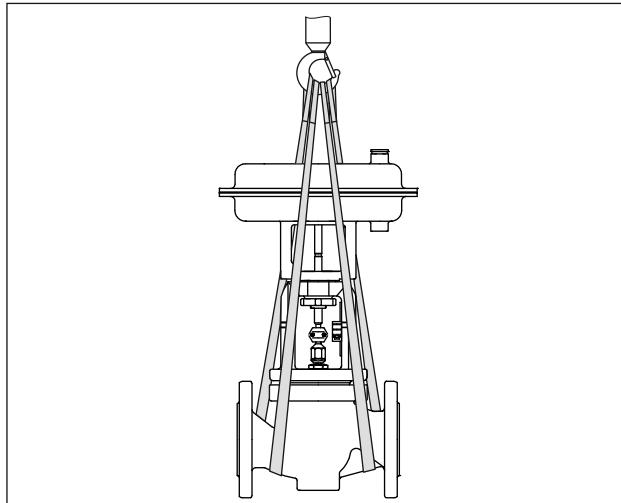


Fig. 10: Pontos de elevação na válvula de controlo sem ponto de amarração no atuador

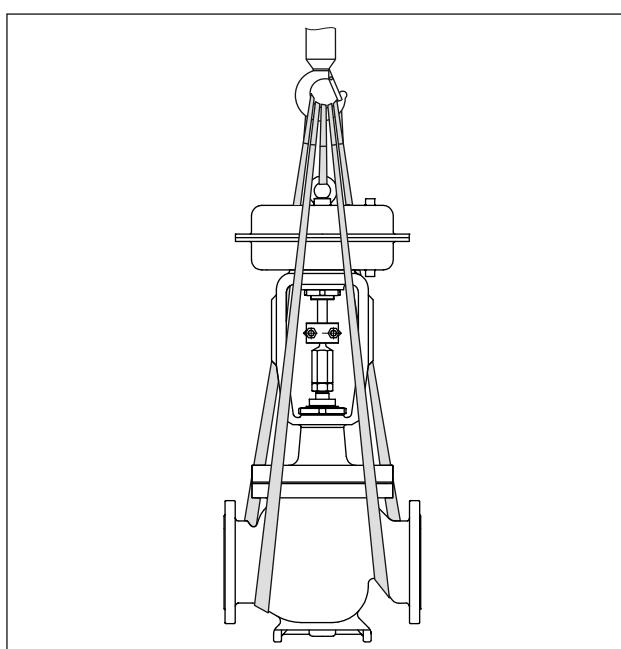


Fig. 11: Pontos de elevação na válvula de controlo com ponto de amarração no atuador

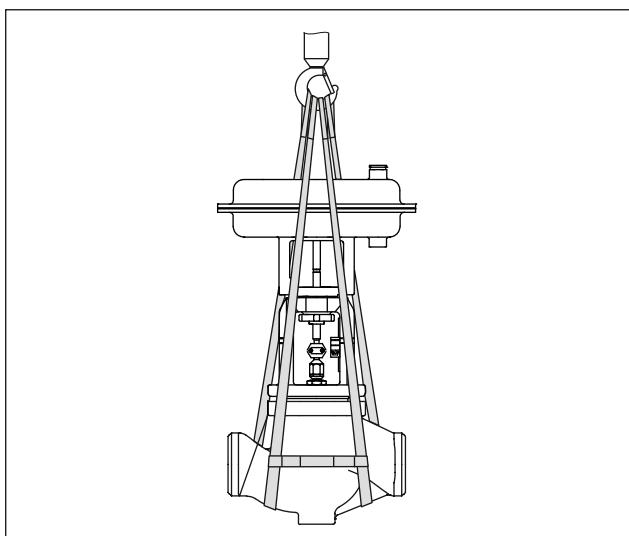


Fig. 12: Elevar uma válvula de controlo com extremidades para soldar (exemplo apresentado): as alças fixadas são protegidas contra deslizamento utilizando um conector.

4.3.2 Elevação da válvula

Consulte a Fig. 10 à Fig. 12

Para instalar uma válvula de controlo grande na tubagem, utilize equipamento de elevação (por exemplo, grua ou empilhador) para a elevar

Instruções de elevação

- Utilize um gancho com trinco de segurança para impedir que as alças deslizem do gancho durante a elevação e o transporte.
- Proteja as alças contra escorregamento.
- Certifique-se de que as alças podem ser removidas do dispositivo uma vez instaladas na tubagem.
- Impeça que a válvula de controlo fique inclinada ou tombe.
- Não deixe cargas suspensas ao interromper o trabalho por períodos mais longos.
- Certifique-se de que o eixo da tubagem está sempre horizontal durante a elevação e o eixo da haste do obturador está sempre vertical.
- Certifique-se de que a alça adicional entre o ponto de amarração no atuador e o equipamento de fixação (gancho, manilha, etc.) não suporta carga ao elevar válvulas com um atuador que tenha um olhal/perno de olhal de elevação. A alça só protege a válvula de controlo da inclinação enquanto estiver a ser elevada. Antes de elevar a válvula de controlo, aperte a alça.

Versão com flanges

1. Coloque uma alça em cada flange do corpo e no equipamento de fixação (p. ex., gancho) da grua ou empilhador.
2. **Atuador montado com ponto de amarração:** encaixe outras alças no ponto de amarração no atuador e no equipamento de fixação.
3. Cuidadosamente levante a válvula de controlo. Verifique se o equipamento de elevação e os acessórios podem suportar o peso.
4. Mova a válvula de controlo a um ritmo uniforme para o local de instalação.
5. Instale a válvula de controlo na tubagem (consulte o capítulo 5).
6. Depois da instalação na tubagem, verifique se os flanges estão bem apurados e a válvula na tubagem se mantém.
7. Remova as alças.

Versão com extremidades para soldar

1. Fixe uma alça a cada ponto de soldadura do corpo e no equipamento de fixação (p. ex., gancho) da grua ou empilhador.
2. Fixar as alça anexadas ao corpo contra deslizamento utilizando um conector.
3. **Atuador montado com ponto de amarração:** encaixe outras alças no ponto de amarração no atuador e no equipamento de fixação.
4. Cuidadosamente levante a válvula de controlo. Verifique se o equipamento de elevação e os acessórios podem suportar o peso.
5. Mova a válvula de controlo a um ritmo uniforme para o local de instalação.
6. Instale a válvula de controlo na tubagem (consulte o capítulo 5).
7. Após a instalação, verifique se as costuras de soldadura se mantêm.
8. Remova as alças.

4.4 Armazenamento da válvula

AVISO

Risco de danos nas válvulas devido a armazenamento inadequado.

- ⇒ Respeite as instruções de armazenamento.
- ⇒ Evite tempos de armazenamento mais longos.
- ⇒ Contacte a SAMSON em caso de condições de armazenamento diferentes ou períodos de armazenamento mais longos.

Nota

A SAMSON recomenda verificar regularmente a válvula de controlo e as condições de armazenamento durante longos períodos de armazenamento.

Instruções de armazenamento

- Proteja a válvula de controlo contra as influências externas (por exemplo, impacto).
- Fixe o conjunto da válvula de controlo na posição de armazenamento para evitar que escorregue ou tombe.
- Não danifique a proteção contra a corrosão (tinta, revestimentos de superfície). Repare qualquer dano imediatamente.
- Proteja a válvula de controlo contra humidade e sujidade. Armazene o mesmo a uma humidade relativa inferior a 75%. Em espaços húmidos, evite a condensação. Se necessário, utilize um agente de secagem ou aquecimento.
- Certifique-se de que o ar ambiente está livre de ácidos ou outros meios corrosivos.
- A temperatura de armazenamento admissível de válvulas de controlo standard é de -20 a 65 °C. Contacte o nosso serviço pós-venda para obter as temperaturas de armazenamento de outras versões de válvulas.
- Não coloque objetos sobre a válvula de controlo.
- Para períodos de armazenamento superiores a 4 meses, a SAMSON recomenda armazenar as seguintes válvulas na vertical, com o atuador na parte de cima:
 - \geq DN 100 em versões com equilíbrio de pressão
 - \geq DN 150 em versões sem equilíbrio de pressão

Instruções especiais de armazenamento para elastómeros

Elastómero, por exemplo, membrana do atuador

- Para manter os elastómeros em condições e para evitar danos, não os dobre nem os pendure.
- A SAMSON recomenda uma temperatura de armazenamento de 15 °C para elastómeros.
- Armazene elastómeros longe de lubrificantes, produtos químicos, soluções e combustíveis.

Dica

O nosso serviço pós-venda pode fornecer instruções de armazenamento mais detalhadas mediante pedido.

5 Instalação

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

5.1 Condições de instalação

Posição de trabalho

A posição de trabalho para a válvula de controlo é a vista frontal virada para os controlos de operação (incluindo os acessórios da válvula).

Os operadores da instalação devem assegurar que, após a instalação do dispositivo, o pessoal operador possa executar todo o trabalho necessário de forma segura e aceder facilmente ao dispositivo a partir da posição de trabalho.


Encaminhamento de tubagem

Os comprimentos de entrada e de saída (consulte a Tabela 4) variam em função de diversas variáveis e condições de processo e destinam-se a servir de recomendações. Contacte a SAMSON se os comprimentos forem significativamente mais curtos do que os comprimentos recomendados.

Para garantir o funcionamento correto da válvula de controlo, proceda da seguinte forma:

- ⇒ Respeite os comprimentos de entrada e de saída recomendados (consulte a Tabela 4). Contacte a SAMSON se as condições da válvula ou o estado do fluido do processo forem diferentes das especificadas.
- ⇒ Instale a válvula de controlo livre de tensão e com a menor quantidade de vibrações possível. Leia as secções «Posição de montagem» e «Suporte e suspensão» neste capítulo.
- ⇒ Instale a válvula de controlo permitindo um espaço suficiente para remover o atuador e a válvula ou para executar trabalhos de manutenção e reparação.

Tabela 4: Comprimentos de entrada e saída

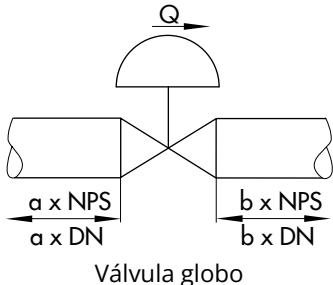		 Válvula globo	Q Caudal a Comprimento de entrada b Comprimento de saída	
Estado do fluido do processo	Condições da válvula	Comprimento de entrada a	Comprimento da saída b	
Gases	Ma ≤ 0,3	2	4	
	0,3 ≤ Ma ≤ 0,7	2	10	
Vapor	Ma ≤ 0,3	2	4	
	0,3 ≤ Ma ≤ 0,7	2	10	
	Vapor húmido (percentagem de condensado > 5%)	2	20	
Líquidos	Livre de cavitação/w < 10 m/s	2	4	
	Cavitação com produção de ruído/w ≤ 3 m/s	2	4	
	Cavitação com produção de ruído/3 < w < 5 m/s	2	10	
	Cavitação crítica/w ≤ 3 m/s	2	10	
	Cavitação crítica/3 < w < 5 m/s	2	20	
Flashing	-	2	20	
Multifase	-	10	20	

Posição de montagem

Em geral, a SAMSON recomenda instalar a válvula com o atuador na posição vertical e virado para cima.

Nas versões/aplicações seguintes, a válvula **deve** ser instalada com o atuador na parte superior:

- Tamanhos nominais DN 100 e superior
- Válvulas com secção isolante ou fole de vedação para baixas temperaturas abaixo de -10 °C
- ⇒ Contacte a SAMSON se a posição de montagem não estiver como acima especificado.

Suporte e suspensão

i Nota

A empresa de engenharia da instalação é responsável pela seleção e implementação de um suporte ou suspensão adequados da válvula de controlo instalada e da tubagem.

Dependendo da versão da válvula e da posição de montagem, o atuador e a tubagem devem ser suportadas ou suspensas.

As válvulas que não sejam instaladas na tubagem na posição vertical com o atuador no topo, devem ser suportadas ou suspensas.

Acessórios da válvula

- ⇒ Durante a ligação dos acessórios da válvula, certifique-se de que são facilmente acessíveis e podem ser operados em segurança a partir da posição de trabalho.

Bujão de exaustão

Os bujões de exaustão são aparafusados nas portas de ar de exaustão de dispositivos pneumáticos e eletropneumáticos. Estes garantem que qualquer ar de exaustão que se forma pode ser ventilado para a atmosfera (para evitar excesso de pressão no dispositivo). Além disso, os bujões de exaustão permitem a entrada de ar para evitar a formação de vácuo no dispositivo.

- ⇒ Coloque o bujão de exaustão do lado oposto à posição de trabalho do pessoal de operação.

5.2 Preparação para a instalação

Antes da instalação, certifique-se de que as seguintes condições são cumpridas:

- A válvula está limpa.
- A válvula e todos os acessórios da válvula (incluindo a tubagem) não estão danificados.
- Os dados da válvula na placa de identificação (designação do tipo, tamanho nominal, material, pressão nominal e gama de temperatura) correspondem às condições da instalação (tamanho e pressão nominal da tubagem, temperatura do fluido, etc.). Para mais detalhes sobre a placa de identificação, consulte o capítulo 2.
- Os acessórios de tubagem adicionais solicitados ou necessários (consulte o capítulo 3.3) foram instalados ou preparados conforme necessário antes de instalar a válvula.

AVISO

Risco de danos na válvula de controlo devido a isolamento inadequado.

- ⇒ Isole apenas as válvulas de controlo até ao flange do castelo do corpo da válvula (consulte a Fig. 13). Isto também se aplica às versões com fole de vedação ou secção isolante a temperaturas médias inferiores a 0 °C ou superiores a 220 °C. Se a secção isolante estiver isolada, não funcionará corretamente.
- ⇒ Não isole as válvulas montadas conforme NACE MR 0175 e que tenham porcas e parafusos não adequados para ambientes de gás ácido.

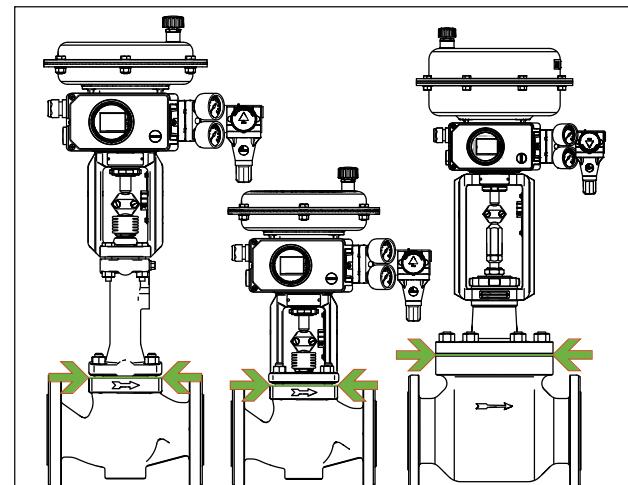


Fig. 13: Limite de isolamento para válvulas de controlo (exemplo apresentado)

Proceda do seguinte modo:

- ⇒ Disponha o material e as ferramentas necessárias para as ter prontas durante o trabalho de instalação.
- ⇒ Limpe o interior das tubagens.

Nota

O operador da instalação é responsável pela limpeza das tubagens na instalação.

- ⇒ Para aplicações de vapor, seque as tubagens. A humidade irá danificar o interior da válvula.
- ⇒ Verifique todos os manômetros montados para garantir que funcionam corretamente.
- ⇒ Quando a válvula e o atuador já estiverem montados, verifique os binários de aperto das juntas aparafusadas. Os componentes podem desapertar durante o transporte.

5.3 Montagem do dispositivo

As atividades abaixo indicadas são necessárias para a instalação da válvula e antes do seu arranque.

AVISO

Risco de fugas e danos na válvula devido a excesso ou falta de aperto.

Respeite os binários especificados ao apertar os componentes da válvula de controlo. O excesso de aperto

Instalação

leva a que as peças se desgastem mais rapidamente. Um aperto insuficiente pode provocar fugas.

- ⇒ Respeite os binários de aperto especificados na ► AB 0100.

! AVISO

Risco de danos na válvula devido à utilização de ferramentas inadequadas.

São necessárias ferramentas especiais para trabalhar na válvula.

- ⇒ Utilize apenas ferramentas aprovadas pela SAMSON ► AB 0100.

5.3.1 Montagem da fixação antirrotação externa

Antes de montar o atuador, a fixação antirrotação externa deve ser montada na haste do obturador em alguns casos. A válvula deve ser fechada previamente. Para os atuadores Tipo 3271 e Tipo 3277 SAMSON com atuador de operação manual Tipo 3273, observe as instruções de montagem e operação do atuador de operação do atuador de operação manual (volante) para montar a fixação antirrotação (► EB 8312-X).

Versão standard para válvulas Série 250 DN 125/ NPS 6 ou maior

Consulte a Fig. 14 e a Fig. 15

1. Insira os casquilhos de esferas (310) nos recessos do castelo.
2. Coloque a arcada (3) no castelo de modo a que os casquilhos de esferas encaixem nos recessos da arcada.
3. Aperte a arcada (3) com a porca castelo (92).
4. Aperte o suporte (83) e a etiqueta de aviso (255), se aplicável, na arcada com os parafusos (82).
5. Coloque a escala indicadora de curso (84) no suporte (83) com os parafusos (85) de acordo com a Tabela 7.
6. Utilize um martelo de face macia ou uma prensa de alavanca para pressionar as anilhas deslizantes (309) com a sua parte chanfrada primeiro (sem utilizar qualquer lubrificante) nos recessos das abraçadeiras (301) até ao fim. Remova o excesso de material.

7. Aplique uma fina camada de lubrificante (114) nas roscas da haste (9) e dos parafusos (303).

! AVISO

Funcionamento prejudicado devido à aplicação incorreta de lubrificante.

- ⇒ Não aplique qualquer lubrificante nas roscas das abraçadeiras (301) ou da haste do obturador.

8. Coloque as abraçadeiras (301) e a haste (9) na haste do obturador de acordo com a Tabela 7 e aperte os parafusos (303) e as anilhas (304) à mão.
9. Monte o atuador (consulte o capítulo 5.3.2).
10. Enrosque a haste (9) para cima até que a cabeça da haste assente na haste do atuador estendida.
11. Retraia a haste do atuador para aliviar a haste (9).
12. Aperte os parafusos (303) gradualmente num padrão cruzado. Respeite os binários de aperto especificados na Tabela 5.

Tabela 5: Binários de aperto

Tamanho do perno	Binário de aperto [Nm]
M12	50
M16	121

13. Verifique e assegure o seguinte:
 - Existe uma folga nominal de 0,5 a 1 mm entre as anilhas deslizantes e a sua superfície de contacto na arcada de cada lado (consulte a vista Y detalhada na Fig. 15).
 - A fixação antirrotação não fica presa na arcada e pode mover-se livremente no sentido da deslocação.
14. Estenda novamente a haste do atuador e monte as abraçadeiras de acoplamento da haste.

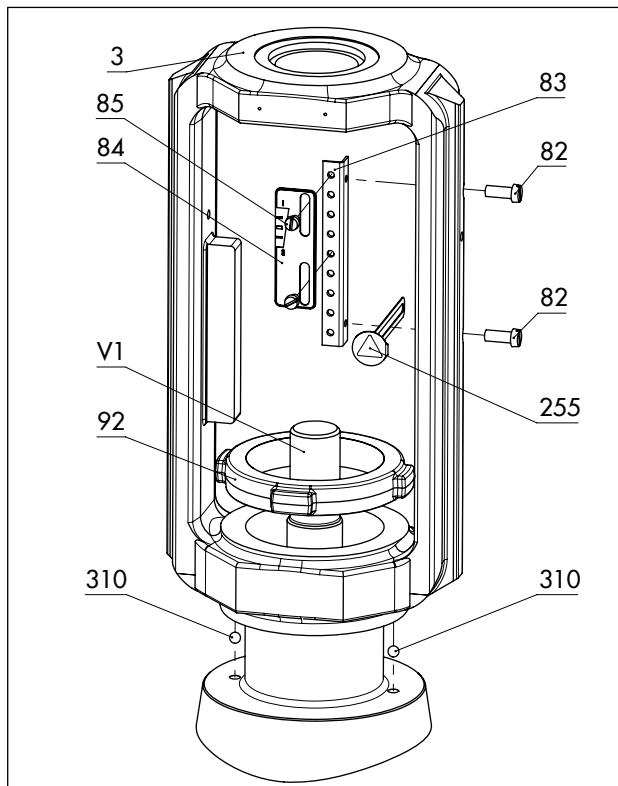


Fig. 14: Visão geral do conjunto da arcada com escala indicadora de curso na versão standard

3	Arcada	92	Porca castelo
82	Parafusos	255	Etiqueta de advertência
83	Suporte	310	Casquilho de esferas
84	Escala indicadora de curso V1	310	Haste do obturador
85	Parafusos		

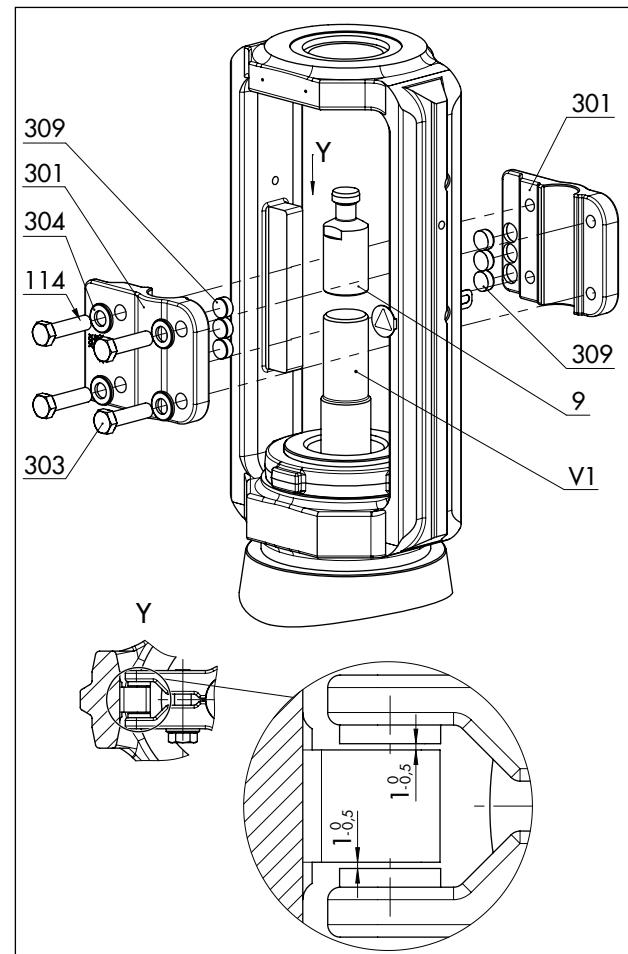


Fig. 15: Visão geral do conjunto da fixação antirrotação na versão standard

9	Haste	304	Anilhas
114	Lubrificante Gleitmo 1763 V	309	Anilhas deslizantes
301	Abraçadeiras	V1	Haste do obturador
303	Parafusos		

Versão especial para válvulas Série 250 DN 50 a 100/NPS 2 a 4

Consulte a Fig. 16 e a Fig. 17

1. Aperte a escala do indicador de curso (84) com suporte (83) e a etiqueta de aviso (255), se aplicável, na arcada com os parafusos (82). Enquanto o aperta, coloque a escala indicadora de curso (84) no suporte (83) de acordo com a Tabela 7.
2. Aparafuse bem o suporte (302) com os parafusos (306) e as anilhas (308). Respeite os binários de aperto especificados na Tabela 6.
3. Aperte a arcada (3) com a porca castelo (92).
4. Utilize um martelo de face macia ou uma prensa de alavanca para pressionar as anilhas desli-

Instalação

zantes (309) (sem utilizar qualquer lubrificante) nos orifícios das abraçadeiras (301) até ao fim. Remova o excesso de material.

5. Aplique uma fina camada de lubrificante (114) nas roscas da haste (9) e dos parafusos (303).

! AVISO

Funcionamento prejudicado devido à aplicação incorreta de lubrificante.

⇒ *Não aplique qualquer lubrificante nas roscas das abraçadeiras (301) ou da haste do obturador.*

6. Coloque as abraçadeiras (301) e a haste (9) na haste do obturador de acordo com a Tabela 7 e aperte os parafusos (303) e as anilhas (304) à mão.
7. Monte o atuador (consulte o capítulo 5.3.2).
8. Enrosque a haste (9) para cima até que a cabeça da haste assente na haste do atuador estendida.
9. Retraia a haste do atuador para aliviar a haste (9).
10. Aperte os parafusos (303) gradualmente num padrão cruzado. Respeite os binários de aperto especificados na Tabela 6.

Tabela 6: Binários de aperto

Item	Tamanho do perno	Binário de aperto [Nm]
306	M10	30
303	M8	15

11. Verifique e assegure o seguinte:

- Existe uma folga nominal de 0,5 a 1 mm entre as anilhas deslizantes e a sua superfície de contacto na arcada de cada lado (consulte a vista Y detalhada na Fig. 17).
- A fixação antirrotação não fica presa na arcada e pode mover-se livremente no sentido da deslocação.

12. Estenda novamente a haste do atuador e monte as abraçadeiras de acoplamento da haste.

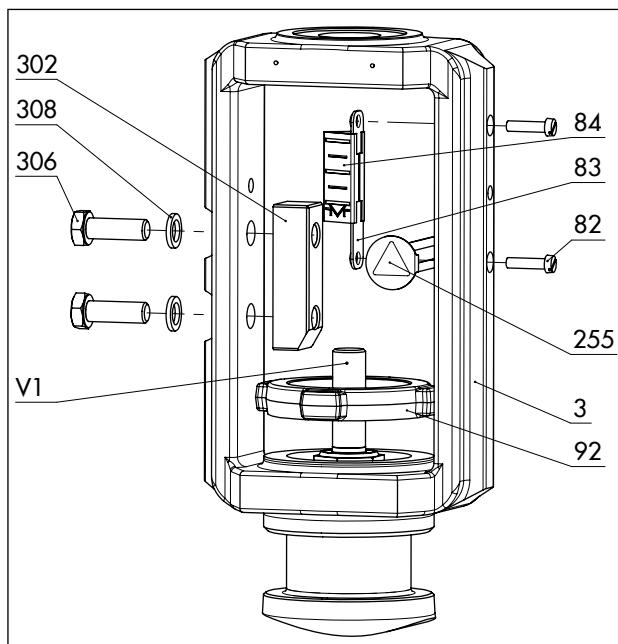


Fig. 16: Visão geral do conjunto da arcada com escala indicadora de curso na versão especial

3	Arcada	255	Etiqueta de advertência
82	Parafusos	302	Suporte
83	Suporte	306	Parafusos
84	Escala indicadora de curso	308	Anilhas
92	Porca castelo	V1	Haste do obturador

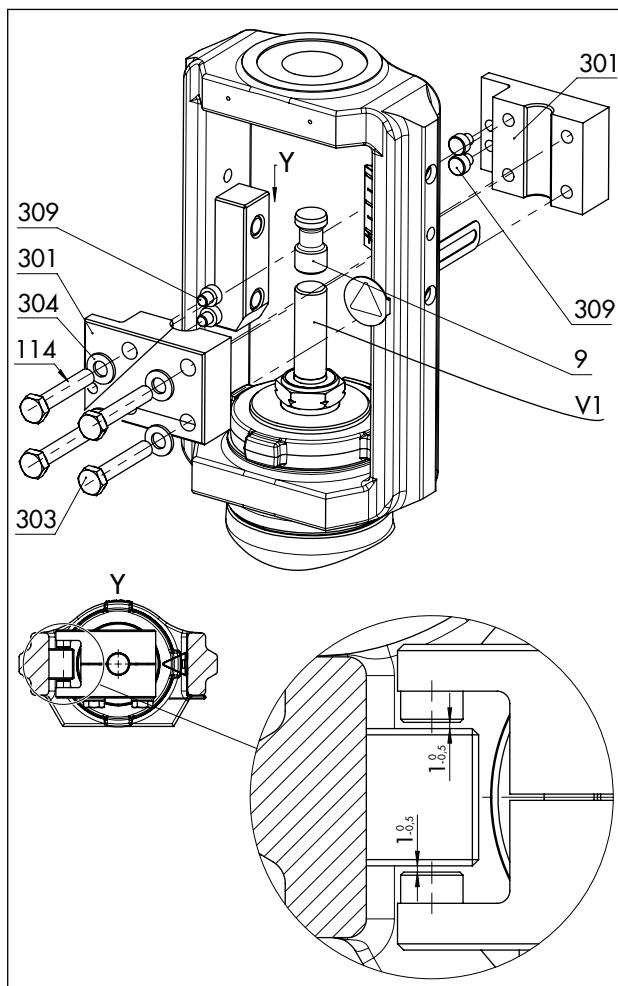


Fig. 17: Visão geral do conjunto da fixação antirrotação na versão especial

- | | | | |
|------|----------------------|-----|---------------------|
| 9 | Haste | 304 | Anilhas |
| 114 | Lubrificante Gleitmo | 309 | Anilhas deslizantes |
| 1763 | V | V1 | Haste do obturador |
| 301 | Abraçadeiras | | |
| 303 | Parafusos | | |

Instalação

Tabela 7: Dimensões de montagem para atuadores pneumáticos Tipos 3271 e 3277 · Consulte o desenho cotado na Fig. 18

Atuador	Curso	Pré-tensionamento do atuador										Dimensão quando a válvula está fechada [mm]						
		[cm ²]	[mm]	[%]	[mm]	H _F	H _G	H _I	H _K	H _L	H _N	H _O	H _T					
DN 50 a 100/NPS 2 a 4 · Versão especial																		
350	15	0	0		111	75							–				–	
	15	25	3,75		115	71							–			–		
355 750	15	50	15		111	75							–			–		
	15	75	22,5		118,5	67,5							–			–		
	30	0	0		96	90							34,5			30		
	30	25	7,5		103,5	82,5							34,5			30		
1000 1400-60	15	100	60		136	105							–			–		
	30	75	45		121	120							–			–		
1400-120	30	75	90		231	195							–			–		
2800	30	100	120		231	195							–			–		
Atuador																		
Atuador	Curso	Pré-tensionamento do atuador										Dimensão quando a válvula está fechada [mm]						
		[cm ²]	[mm]	[%]	[mm]	H _F	H _G	H _I	H _K	H _L	H _N	H _O	H _T					
DN 125 to 150/NPS 6 · Versão standard																		
355 750	15	0	0		263,5	67,5							48			145		
	15	50	15		256	75							48			145		
	15	75	22,5		263,5	67,5							48			145		
	30	0	0		241	90							48			120		
	30	25	7,5		248,5	82,5							48			120		
1000 1400-60	15	100	60		226	105							48			103		
	30	0	0		211	120							48			88		
	30	75	45		211	120							48			88		
	60	0	0		166	165							48			58		
	60	25	15		181	150							48			58		
1400-120	15	87,5	105		236	180							63			105		
	30	0	0		191	225							48			75		
	30	75	90		221	195							48			105		
	60	0	0		308	255							63			FE ²⁾ =175		
	60	50	60		191	225							48			FA ¹⁾ =75		
2800 5600	30	0	0		191	225							48			75		
	30	100	120		221	195							48			105		
	60	0	0		308	255							63			FE ²⁾ =175		
	60	75	90		191	225							48			FA ¹⁾ =75		

Atuador	Curso	Pré-tensionamento do atuador		Dimensão quando a válvula está fechada [mm]								
		[cm ²]	[mm]	[%]	[mm]	H _F	H _G	H _I	H _K	H _L	H _N	H _O
DN 200 a 250/NPS 8 a 10 até ao orifício da sede 200 · Versão standard												
355 750	30	0	0	241	90			61				120
1000 1400-60	30	0	0	211	120	195	87	66	108	65		83
	30	75	45	211	120			66				83
	60	0	0	166	165			52				55
	60	25	15	181	150			52				55
	15	87,5	105	236	180			61				115
1400-120	30	0	0	191	225	195	87	48	108	65		76
	30	75	90	221	195			61				100
	60	0	0	308	255			61				185
	60	50	60	191	225			48				76
	30	0	0	191	255			48				76
2800 5600	30	100	120	221	195			61				100
	60	0	0	308	255			61				185
	60	75	90	191	225			48				76
	30	0	0	191	255							
DN 250/NPS 10, orifício da sede 250 e DN 300 a 500/NPS 12 a 20 · Versão standard												
1000 1400-60	30	0	0	281	135	237	87		150	110		121
	30	75	45	296	120							135
	60	0	0	251	165							91
	60	25	15	266	150							91
1400-120	60	0	0	308	255	237	87		150	110		145
	60	50	60	338	225							175
	120	0	0	278	285							FA ¹⁾ =115 FE ²⁾ =86
2800 5600	60	0	0	308	255	237	87		150	110		145
	60	75	90	338	225							175
	120	0	0	248	315							FE ²⁾ =86
	120	25	30	278	285							115

¹⁾ FA = Haste do atuador estende (posição de segurança fechada)

²⁾ FE = Haste do atuador retraí (posição de segurança aberta)

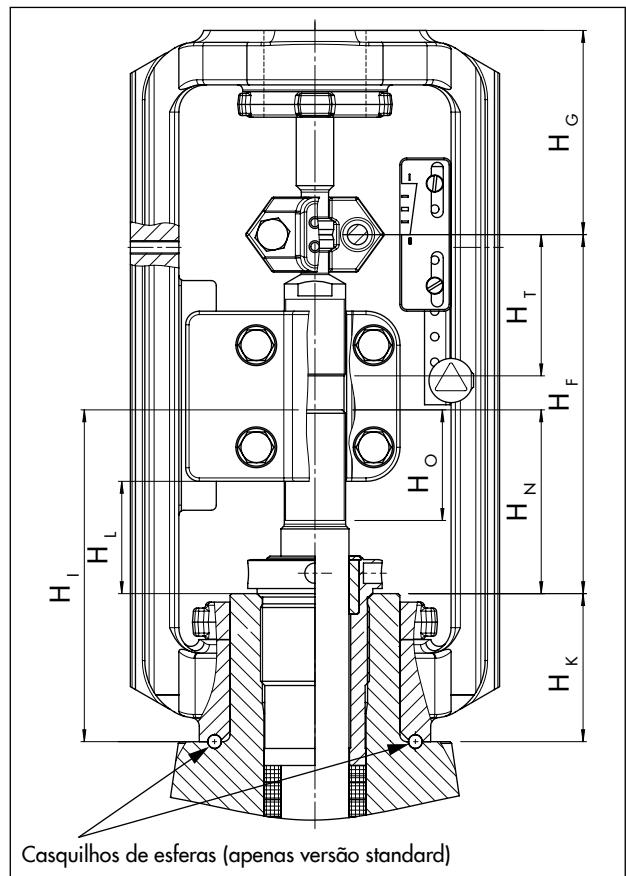


Fig. 18: Desenho cotado com dimensões de montagem para
atuadores pneumáticos Tipos 3271 e 3277

5.3.2 Montagem do atuador na válvula

! ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a molas pré-tensas nos atuadores pneumáticos.

Válvulas em combinação com atuadores pneumáticos com molas em pré-tensão estão sob tensão. Estas válvulas de controlo com atuadores pneumáticos Tipo 3271 ou Tipo 3277 da SAMSON podem ser identificadas pelos parafusos longos salientes na base do atuador.

- ⇒ *Antes de começar qualquer trabalho no atuador, que requeira a abertura do atuador, ou quando a haste do atuador ficar bloqueada, alivie a compressão nas molas em pré-tensão (consulte a documentação relativa ao atuador).*

! ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à remoção incorreta da fixação antirrotação sob tensão.

Assim que o atuador tiver sido montado na válvula e o conjunto estiver pronto a ser utilizado, as abraçadeiras (301) da fixação antirrotação na haste do obturador estão sob tensão.

- ⇒ *Siga as instruções deste documento durante a montagem ou remoção.*
 - ⇒ *Não alivie os parafusos (303) da fixação antirrotação enquanto a força gerada pelo ar de alimentação e/ou pelas molas do atuador é transmitida à haste do atuador e à haste (9).*
 - ⇒ *Remova o atuador da válvula ou assegure-se de que não pode transmitir quaisquer forças à haste do atuador antes de remover a fixação antirrotação da haste do obturador.*

Dependendo da versão, as válvulas de controlo SAMSON são fornecidas com o atuador já montado na válvula ou a válvula e o atuador são fornecidos separadamente. Quando fornecidos separadamente, a válvula e o atuador devem ser montados em conjunto no local.

Versões com obturador V-port

Para obter as melhores condições de fluxo dentro da válvula, o obturador V-port deve ser sempre instalado com a porta que liberta o fluxo primeiro quando a válvula abre virada para a saída da válvula. Esta é a maior das três portas em forma de V (consulte a Fig. 19).

- ⇒ Antes de montar o atuador, determine qual a porta em forma de V que é desobstruída primeiro quando o obturador é levantado da sede.
 - ⇒ Ao montar o atuador, certifique-se de que a porta em forma de V desobstruída primeiro, fica voltada para a saída da válvula.

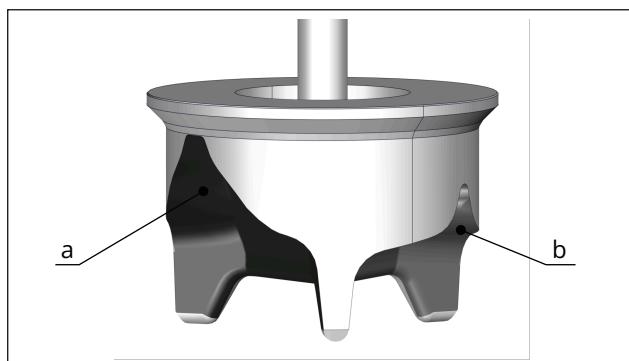


Fig. 19: Obturador V-port (exemplo apresentado)

- a 1 V-port grande:
Primeira a libertar o fluxo quando o obturador está levantado da sede.
- b 2 V-ports pequenas

i Nota

Ao contrário dos obturadores não simétricos (p. ex., obturador V-port ou obturador perfurado), o obturador parabólico não necessita de ser alinhado de forma especial.

Versões com obturador perfurado

Apenas um orifício está localizado perto da face de vedação dos obturadores perfurados com igual característica percentual. Dependendo do tamanho nominal, o padrão dos orifícios varia e é parcialmente assimétrico. O fluido do processo na válvula flui através dos orifícios assim que o obturador é levantado da sede. Para obter as melhores condições de fluxo dentro da válvula, o obturador perfurado deve ser sempre instalado com o orifício que liberta o fluxo primeiro quando a válvula abre virada para a saída da válvula (consulte a Fig. 20).

- ⇒ Antes de montar o atuador, verifique o padrão de orifícios do obturador perfurado e determine qual o orifício que está mais próximo da face de vedação. Este orifício é o primeiro a libertar o fluxo quando o obturador está levantado da sede.
- ⇒ Ao montar o atuador, certifique-se de que o orifício descoberto primeiro fica voltado para a saída da válvula.

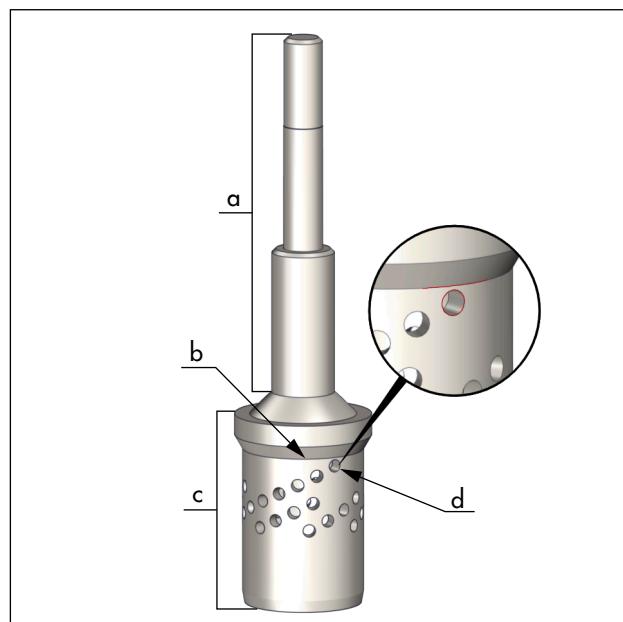


Fig. 20: Obturador perfurado (exemplo apresentado)

- a Haste do obturador
- b Face de vedação
- c Obturador perfurado
- d Orifício mais próximo da face de vedação do obturador

Montagem do atuador

- ⇒ Para montar o atuador, proceda conforme descrito na documentação relativa ao atuador.

Alinhamento da escala indicadora de curso

Depois de montar o atuador é necessário alinhar a escala indicadora de curso. Para tal, alinhe o «0» na escala indicadora de curso com a ponta da abraçadeira de acoplamento da haste (consulte a Fig. 18).

1. Desloque a válvula para a posição fechada.
2. Alivie os parafusos na escala indicadora de curso.
3. Alinhe a escala indicadora de curso.
4. Fixe a escala indicadora de curso no lugar apertando os parafusos.

5.4 Instalar a válvula na tubagem

AVISO

Risco de danos na válvula devido a trabalhos efetuados por pessoal não qualificado para o efeito.

O operador da instalação ou a empresa especializada que efetua a soldadura é responsável pela seleção do procedimento de soldadura e pelas operações de soldadura realmente efetuadas na válvula. Isto também se aplica a qualquer tratamento térmico necessário a efetuar na válvula.

Instalação

- ⇒ Apenas permita que pessoal qualificado efetue operações de soldadura.
- ⇒ Antes de soldar válvulas pintadas na tubagem e/ou de as sujeitar ao calor de qualquer forma, observe a resistência à temperatura do sistema de revestimento de tinta. O número do sistema de revestimento utilizado pode ser encontrado na documentação da encomenda. A resistência à temperatura de todos os nossos sistemas de revestimento está especificada na brochura ► WA 268.

AVISO

Desgaste prematuro e fugas devido a suporte insuficiente ou suspensão.

- ⇒ Apoie ou suspenda suficientemente a válvula em pontos adequados.

Versão com flanges

1. Feche as válvulas de corte na tubagem na entrada e saída da secção da instalação enquanto a válvula estiver a ser instalada.
2. Prepare a secção da tubagem relevante para a instalação da válvula.
3. Retire as tampas de proteção das portas da válvula antes de instalar a válvula.
4. Levante a válvula utilizando equipamento de elevação adequado ao local de instalação (consulte o capítulo 4.3.2). Respeite a direção do fluxo através da válvula. A seta na válvula indica a direção do fluxo.
5. Certifique-se de que são utilizados os vedantes de flange corretos.
6. Aparafuse a tubagem à válvula livre de tensão.
7. Fixe um suporte ou suspensão na válvula, se necessário.

Versão com extremidades para soldar

1. Feche as válvulas de corte na tubagem na entrada e saída da secção da instalação enquanto a válvula estiver a ser instalada.
2. Prepare a secção da tubagem relevante para a instalação da válvula.
3. Retire as tampas de proteção das portas da válvula antes de instalar a válvula.
4. Levante a válvula utilizando equipamento de elevação adequado ao local de instalação (consulte o capítulo 4.3.2). Respeite a direção do fluxo através da válvula. A seta na válvula indica a direção do fluxo.

5. Retraia completamente a haste do atuador para proteger o obturador de faíscas durante a soldadura.
6. Solde a válvula livre de tensão na tubagem.
7. Fixe um suporte ou suspensão na válvula, se necessário.

5.5 Teste da válvula instalada

PERIGO

Risco de rebentamento devido a abertura incorreta de equipamentos ou componentes pressurizados.

As válvulas de controlo e as tubagens são equipamentos sob pressão que podem rebentar quando manuseados incorretamente. Os fragmentos projetados ou a libertação do fluido do processo sob pressão podem causar ferimentos graves ou mesmo a morte. Antes de começar qualquer trabalho em peças que suportam ou retêm a pressão pertencentes ao conjunto da válvula:

- ⇒ Despressurize todas as secções da instalação afetadas e a válvula (incluindo o atuador). Liberte toda a energia armazenada.
- ⇒ Purgue o fluido do processo de todas as secções da instalação afetadas, bem como da válvula.

ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos devido a componentes pressurizados e resultantes do fluido do processo a ser descarregado.

As válvulas com fole de vedação possuem uma toma de teste na parte superior da peça intermediária.

- ⇒ Não alivie o parafuso da toma de teste enquanto a válvula estiver pressurizada.

ADVERTÊNCIA

Risco de perda auditiva ou surdez devido a ruído elevado.

Durante a operação, podem ocorrer emissões de ruído (p. ex., cavitação ou flashing) causadas pelo fluido do processo e pelas condições de operação. Além disso, pode ocorrer brevemente um ruído forte devido à ventilação súbita do atuador pneumático ou dos acessórios da válvula pneumática não equipados com elementos de redução de ruído. Ambos podem afetar a audição.

⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

⇒ Utilize proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo da válvula.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

A válvula de controlo contém peças móveis (haste do atuador e do obturador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos na válvula.

- ⇒ Não introduza mãos ou dedos na arcada enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar na válvula de controlo pneumática, desligue e bloqueeie a alimentação de ar comprimido, assim como o sinal de controlo.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador e do obturador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador e do obturador depois de terem ficado bloqueadas (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a documentação relativa ao atuador.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão ou ao escape de ar comprimido dos componentes operados pneumáticamente.

Quando a válvula é operada com um atuador pneumático ou acessórios de válvula pneumática, o ar de exaustão é ventilado a partir do atuador, por exemplo, enquanto a válvula está a funcionar e quando a válvula abre ou fecha.

- ⇒ Utilize proteção para os olhos quando trabalhar próximo de acessórios pneumáticos e na zona de perigo das aberturas de ventilação.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a molas pré-tensas nos atuadores pneumáticos.

Válvulas em combinação com atuadores pneumáticos com molas em pré-tensão estão sob tensão. Estas válvulas de controlo com atuadores pneumáticos Tipo 3271 ou Tipo 3277 da SAMSON podem ser iden-

tificadas pelos parafusos longos salientes na base do atuador.

⇒ Antes de começar qualquer trabalho no atuador, que requeira a abertura do atuador, ou quando a haste do atuador ficar bloqueada, alivie a compressão nas molas em pré-tensão (consulte a documentação relativa ao atuador).

Para testar o funcionamento da válvula antes de a colocar em funcionamento ou de a colocar de novo em funcionamento, efetue os seguintes testes:

5.5.1 Teste de estanqueidade

O operador da instalação é responsável pela realização do teste de estanqueidade e pela seleção do método de teste. O teste de estanqueidade deve cumprir os requisitos das normas nacionais e internacionais aplicáveis no local de instalação.

💡 Dica

O nosso serviço pós-venda pode ajudá-lo a planejar e executar um teste de estanqueidade na sua instalação.

1. Feche a válvula.
2. Aplique lentamente o fluido de teste no espaço de entrada a montante da válvula. Um aumento súbito de pressão e as elevadas velocidades de fluxo daí resultantes podem danificar a válvula.
3. Abra a válvula.
4. Aplique a pressão de teste necessária.
5. Verifique a válvula para deteção de fugas para a atmosfera.
6. Despressurize a secção da tubagem e a válvula.
7. Retifique quaisquer peças que apresentem fugas (consulte a secção «Ajuste do empanque» e repita o teste de estanqueidade).

Ajuste do empanque

Uma etiqueta na arcada indica se um empanque ajustável está instalado (consulte o capítulo 2).

AVISO

Funcionamento deficiente da válvula devido ao aumento da fricção em resultado do aperto excessivo do casquilho roscado..

- ⇒ Certifique-se de que a haste do obturador ainda pode mover-se suavemente após o casquilho roscado estar apertado.

1. Aperte o casquilho roscado gradualmente (rolando para a direita) até o empanque vedar a válvula.
 2. Abra e feche a válvula várias vezes.
 3. Verifique a válvula para deteção de fugas para a atmosfera.
 4. Repita os passos 1 e 2, até o empanque vedar completamente a válvula.
- ⇒ Se o empanque ajustável não vedar adequadamente, entre em contato com o nosso Serviço pós-venda.

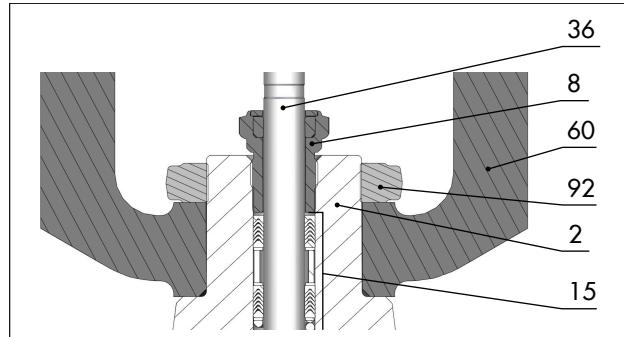


Fig. 21: Empanque com casquilho roscado (fixação centralizada) (exemplo apresentado)

2	Castelo da válvula	36	Haste do obturador ou do pistão
8	Casquilho roscado	60	Arcada
15	Conjunto de empanques	92	Porca castelo

5.5.2 Movimento de curso

O movimento da haste do atuador deve ser linear e suave.

- ⇒ Aplique os sinais de controlo máximo e mínimo para verificar as posições finais da válvula enquanto observa o movimento da haste do atuador.
- ⇒ Verifique a leitura do curso na escala indicadora de curso.

5.5.3 Posição de segurança

A posição de segurança de uma válvula só pode ser verificada quando a válvula é combinada com um atuador que se move para a posição de segurança em caso de falha da alimentação de ar ou do sinal de controlo.

Posição de segurança com atuadores pneumáticos com molas integradas

- ⇒ Desligue a linha da pressão de sinal.
- ⇒ Verifique se a válvula se move para a posição de segurança (consulte o capítulo 3.1).

5.5.4 Teste de pressão

O operador da instalação é responsável pela realização do teste de pressão.

Dica

O nosso serviço pós-venda pode ajudá-lo a planejar e executar um teste de pressão na sua instalação.

Durante o teste de pressão, certifique-se de que as seguintes condições são cumpridas:

- Retraia a haste do obturador para abrir a válvula.
- Respeite a pressão máxima permitida para a válvula e para a instalação.

6 Arranque

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de queimaduras devido a componentes ou tubagens frias.

Dependendo do fluido do processo, os componentes das válvulas e as tubagens podem ficar extremamente frias e causar queimaduras criogénicas.

⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Deixe os componentes e as tubagens atingir a temperatura ambiente.
- ⇒ Utilize roupa de proteção e luvas de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

A válvula de controlo contém peças móveis (haste do atuador e do obturador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos na válvula.

- ⇒ Não introduza mãos ou dedos na arcada enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar na válvula de controlo pneumática, desligue e bloquee a alimentação de ar comprimido, assim como o sinal de controlo.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador e do obturador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador e do obturador depois de terem ficado bloqueadas (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a documentação relativa ao atuador.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos devido a componentes pressurizados e resultantes do fluido do processo a ser descarregado.

As válvulas com fole de vedação possuem uma toma de teste na parte superior da peça intermediária.

⇒ Não alivie o parafuso da toma de teste enquanto a válvula estiver pressurizada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão ou ao escape de ar comprimido dos componentes operados pneumáticamente.

Quando a válvula é operada com um atuador pneumático ou acessórios de válvula pneumática, o ar de exaustão é ventilado a partir do atuador, por exemplo, enquanto a válvula está a funcionar e quando a válvula abre ou fecha.

⇒ Utilize proteção para os olhos quando trabalhar próximo de acessórios pneumáticos e na zona de perigo das aberturas de ventilação.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de perda auditiva ou surdez devido a ruído elevado.

Durante a operação, podem ocorrer emissões de ruído (p. ex., cavitação ou flashing) causadas pelo fluido do processo e pelas condições de operação. Além disso, pode ocorrer brevemente um ruído forte devido à ventilação súbita do atuador pneumático ou dos acessórios da válvula pneumática não equipados com elementos de redução de ruído. Ambos podem afetar a audição.

⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Utilize proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo da válvula.

Antes do arranque ou de colocar o dispositivo novamente em funcionamento, certifique-se de que as seguintes condições são cumpridas:

- A válvula de controlo está corretamente instalada na tubagem (consulte o capítulo 5).
- Os testes de estanqueidade e de funcionamento foram concluídos com êxito (consulte o capítulo 5.5).
- As condições existentes na secção da instalação em causa cumprem os requisitos de dimensionamento da válvula (consulte a secção «Utilização pretendida» no capítulo 1).

Arranque

Arranque/colocação do dispositivo de novo em funcionamento

1. Permita que a válvula arrefeça ou aqueça até atingir a temperatura ambiente antes do arranque quando a temperatura ambiente e a temperatura do fluido do processo diferirem muito ou as propriedades do fluido exigirem essa medida.
2. Abra lentamente as válvulas de corte na tubagem. A abertura lenta destas válvulas evita um aumento súbito da pressão e velocidades de fluxo elevadas que podem danificar a válvula.
3. Verifique a válvula para garantir o seu correto funcionamento.

7 Operação

Imediatamente após concluir o arranque ou voltar a colocar a válvula em funcionamento, a válvula está pronta a ser utilizada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de queimaduras devido a componentes ou tubagens frias.

Dependendo do fluido do processo, os componentes das válvulas e as tubagens podem ficar extremamente frias e causar queimaduras criogénicas.

⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Deixe os componentes e as tubagens atingir a temperatura ambiente.
- ⇒ Utilize roupa de proteção e luvas de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

A válvula de controlo contém peças móveis (haste do atuador e do obturador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos na válvula.

- ⇒ Não introduza mãos ou dedos na arcada enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar na válvula de controlo pneumática, desligue e bloquee a alimentação de ar comprimido, assim como o sinal de controlo.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador e do obturador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador e do obturador depois de terem ficado bloqueadas (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a documentação relativa ao atuador.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos devido a componentes pressurizados e resultantes do fluido do processo a ser descarregado.

As válvulas com fole de vedação possuem uma toma de teste na parte superior da peça intermediária.

⇒ Não alivie o parafuso da toma de teste enquanto a válvula estiver pressurizada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão ou ao escape de ar comprimido dos componentes operados pneumáticamente.

Quando a válvula é operada com um atuador pneumático ou acessórios de válvula pneumática, o ar de exaustão é ventilado a partir do atuador, por exemplo, enquanto a válvula está a funcionar e quando a válvula abre ou fecha.

⇒ Utilize proteção para os olhos quando trabalhar próximo de acessórios pneumáticos e na zona de perigo das aberturas de ventilação.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de perda auditiva ou surdez devido a ruído elevado.

Durante a operação, podem ocorrer emissões de ruído (p. ex., cavitação ou flashing) causadas pelo fluido do processo e pelas condições de operação. Além disso, pode ocorrer brevemente um ruído forte devido à ventilação súbita do atuador pneumático ou dos acessórios da válvula pneumática não equipados com elementos de redução de ruído. Ambos podem afetar a audição.

⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Utilize proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo da válvula.

7.1 Operação normal

O volante das válvulas com atuadores equipados com um volante deve estar na posição neutra durante a operação normal.

7.2 Operação manual

Válvulas com atuadores equipados com volante manual podem ser fechadas ou abertas manualmente em caso de falha na alimentação de energia auxiliar.

8 Avarias

Leia as declarações de perigo, notas de aviso e cuidado no capítulo 1.

8.1 Resolução de problemas

Erro	Possíveis razões	Ação recomendada
A haste do atuador e do obturador não se move sob solicitação.	O atuador está bloqueado.	<p>Coloque a válvula de controlo fora de serviço (consulte o capítulo 10) e remova o bloqueio.</p> <p>ADVERTÊNCIA! Uma haste de atuador ou obturador bloqueada (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) pode começar a mover-se subitamente de forma incontrolável. Possibilidade de ferimentos nas mãos ou dedos se estes forem inseridos no atuador ou na válvula.</p> <p>Antes de tentar desbloquear o atuador ou a haste do obturador, corte e bloquee a alimentação de ar comprimido, bem como o sinal de controlo. Antes de desbloquear o atuador, liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a documentação relativa ao atuador.</p>
	Atuadores pneumáticos: membrana no atuador com defeito	Consulte a documentação relativa ao atuador.
	Atuador pneumático: pressão de sinal muito baixa	<p>Verifique a pressão de sinal.</p> <p>Verifique se há fugas na linha da pressão de sinal.</p>
Movimento brusco do atuador e da haste do obturador	Versão com empanque ajustável ¹⁾ : empanque demasiado apertado	Aperte o empanque corretamente (consulte a secção «Ajuste do empanque» no capítulo 5.5.1).
A haste do atuador ou do obturador não faz todo o curso.	Atuador pneumático: pressão de sinal muito baixa	<p>Verifique a pressão de sinal.</p> <p>Verifique se há fugas na linha da pressão de sinal.</p>
	Limitador de curso ativo	Consulte a documentação relativa ao atuador.
	Configuração incorreta dos acessórios da válvula	Verifique as configurações dos acessórios da válvula.
Aumento do caudal com válvula fechada (fuga na sede)	Sujidade ou outras partículas estranhas depositadas entre a sede e o obturador.	Isole a secção da tubagem e limpe a válvula.
	O revestimento da válvula está gasto.	Substitua a guarnição da válvula (consulte o capítulo 9) ou contacte o nosso serviço pós-venda.

Erro	Possíveis razões	Ação recomendada
A válvula tem fugas para a atmosfera (emissões fugitivas).	Empanque com defeito	Substitua o empanque (consulte o capítulo 9) ou contacte o nosso serviço pós-venda.
	Versão com empanque ajustável ¹⁾ : empanque não apertado corretamente	Ajuste o empanque (consulte a secção «Ajuste do empanque» no capítulo 5.5.1). Contacte o nosso serviço pós-venda se continuar a vazar.
	Versão com fole de vedação: o fole metálico está com defeito	Contacte o nosso serviço pós-venda.
	Junta flangeada solta ou vedantes do corpo gastos	Verifique a junta flangeada. Substitua os vedantes na junta flangeada (consulte o capítulo 9) ou contacte o nosso serviço pós-venda.

¹⁾ Consulte o capítulo 2

i Nota

Contacte o serviço pós-venda da SAMSON em caso de avarias não listadas na tabela.

8.2 Ação de emergência

Os operadores da instalação são responsáveis pela ação de emergência a ser tomada na instalação.

Em caso de avaria da válvula:

1. Feche as válvulas de corte a montante e a jusante da válvula de controlo para impedir o fluido do processo de fluir através da válvula.
2. Realize a resolução de problemas (consulte o capítulo 8.1).
3. Repare as avarias que podem ser reparadas seguindo as informações fornecidas neste documento. Contacte o nosso serviço pós-venda em todos os outros casos.

Colocar o dispositivo de novo em funcionamento após uma avaria

Consulte o capítulo 6.

9 Manutenção

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

Os seguintes documentos também são necessários para a manutenção da válvula de controlo:

- Instruções de montagem e operação para o atuador montado, por exemplo:
 - ► EB 8310-X para os atuadores pneumáticos Tipo 3271 e Tipo 3277
 - ► AB 0100 para ferramentas, binários de aperto e lubrificantes

⚠ PERIGO

Risco de rebentamento devido a abertura incorreta de equipamentos ou componentes pressurizados.

As válvulas de controlo e as tubagens são equipamentos sob pressão que podem rebentar quando manuseados incorretamente. Os fragmentos projetados ou a libertação do fluido do processo sob pressão podem causar ferimentos graves ou mesmo a morte. Antes de começar qualquer trabalho em peças que suportam ou retêm a pressão pertencentes ao conjunto da válvula:

- ⇒ Despressurize todas as secções da instalação afetadas e a válvula (incluindo o atuador). Liberte toda a energia armazenada.
- ⇒ Purgue o fluido do processo de todas as secções da instalação afetadas, bem como da válvula.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de queimaduras devido a componentes ou tubagens frias.

Dependendo do fluido do processo, os componentes das válvulas e as tubagens podem ficar extremamente frias e causar queimaduras criogénicas.

- ⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Deixe os componentes e as tubagens atingir a temperatura ambiente.
- ⇒ Utilize roupa de proteção e luvas de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos devido a componentes pressurizados e resultantes do fluido do processo a ser descarregado.

As válvulas com fole de vedação possuem uma toma de teste na parte superior da peça intermediária.

- ⇒ Não alivie o parafuso da toma de teste enquanto a válvula estiver pressurizada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de perda auditiva ou surdez devido a ruído elevado.

Durante a operação, podem ocorrer emissões de ruído (p. ex., cavitação ou flashing) causadas pelo fluido do processo e pelas condições de operação. Além disso, pode ocorrer brevemente um ruído forte devido à ventilação súbita do atuador pneumático ou dos acessórios da válvula pneumática não equipados com elementos de redução de ruído. Ambos podem afetar a audição.

- ⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Utilize proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo da válvula.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

A válvula de controlo contém peças móveis (haste do atuador e do obturador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos na válvula.

- ⇒ Não introduza mãos ou dedos na arcada enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar na válvula de controlo pneumática, desligue e bloquee a alimentação de ar comprimido, assim como o sinal de controlo.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador e do obturador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador e do obturador depois de terem ficado bloqueadas (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a documentação relativa ao atuador.

! ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão ou ao escape de ar comprimido dos componentes operados pneumáticamente.

Quando a válvula é operada com um atuador pneumático ou acessórios de válvula pneumática, o ar de exaustão é ventilado a partir do atuador, por exemplo, enquanto a válvula está a funcionar e quando a válvula abre ou fecha.

- ⇒ Utilize proteção para os olhos quando trabalhar próximo de acessórios pneumáticos e na zona de perigo das aberturas de ventilação.

! ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a molas pré-tensas nos atuadores pneumáticos.

Válvulas em combinação com atuadores pneumáticos com molas em pré-tensão estão sob tensão. Estas válvulas de controlo com atuadores pneumáticos Tipo 3271 ou Tipo 3277 da SAMSON podem ser identificadas pelos parafusos longos salientes na base do atuador.

- ⇒ Antes de começar qualquer trabalho no atuador, que requeira a abertura do atuador, ou quando a haste do atuador ficar bloqueada, alivie a compressão nas molas em pré-tensão (consulte a documentação relativa ao atuador).

! ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido ao fluido do processo residual na válvula.

Quando trabalhar na válvula, o fluido residual pode escapar e, dependendo das suas propriedades, pode causar ferimentos pessoais, por exemplo, queimaduras (químicas).

- ⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Se possível, purgue o fluido do processo de todas as secções da instalação afetadas e da válvula.
- ⇒ Utilize roupa de proteção, luvas de segurança, proteção respiratória e óculos de proteção.

! AVISO

Risco de fugas e danos na válvula devido a excesso ou falta de aperto.

Respeite os binários especificados ao apertar os componentes da válvula de controlo. O excesso de aperto leva a que as peças se desgastem mais rapidamente. Um aperto insuficiente pode provocar fugas.

- ⇒ Respeite os binários de aperto especificados na

► AB 0100.

! AVISO

Risco de danos na válvula devido à utilização de ferramentas inadequadas.

São necessárias ferramentas especiais para trabalhar na válvula.

- ⇒ Utilize apenas ferramentas aprovadas pela SAMSON (► AB 0100).

! AVISO

Risco de danos na válvula devido à utilização de lubrificantes inadequados.

Os lubrificantes a utilizar dependem do material da válvula. Lubrificantes inadequados podem corroer e danificar a superfície.

- ⇒ Utilize apenas lubrificantes aprovados pela SAMSON (► AB 0100).

i Nota

A válvula de controlo foi verificada pela SAMSON antes da entrega.

- Certos resultados de teste certificados pela SAMSON perdem a sua validade quando a válvula é aberta. Esses testes incluem testes de estanquidade da sede e de fugas.
- A garantia do produto perde a validade se forem efetuados trabalhos de manutenção ou reparação não descritos nestas instruções sem o acordo prévio do serviço pós-venda da SAMSON.
- Utilize apenas peças sobresselentes originais da SAMSON, que estejam em conformidade com as especificações originais.

9.1 Testagem periódica

Dependendo das condições operacionais, verifique a válvula de controlo em determinados intervalos para prevenir uma possível falha antes que possa ocorrer. Os operadores da instalação são responsáveis pela elaboração de um plano de inspeção e teste.

Dica

O nosso serviço pós-venda pode ajudá-lo na elaboração de um plano de inspeção e teste para a sua instalação.

A SAMSON recomenda as seguintes inspeções e testagens:

Inspeção e testagem	Ação recomendada a ser tomada em caso de um resultado negativo
Verifique as marcações, as etiquetas e as placas de identificação na válvula de controlo quanto à sua legibilidade e integridade.	Substitua imediatamente placas de identificação ou etiquetas danificadas, em falta ou incorretas. Limpe qualquer inscrição que esteja coberta de sujidade e ilegível.
Fugas externas ¹⁾ : inspecione a válvula de controlo nos possíveis pontos de fuga para garantir que não há fugas (consulte a imagem seguinte).	Verifique a junta parafusada (binário de aperto). Substitua os vedantes nas juntas flangeadas. Para tal, coloque a válvula de controlo fora de serviço (consulte o capítulo 10).
Versão com fole de vedação: AVISO! Risco de ferimentos devido a componentes pressurizados e resultantes do fluido do processo a ser descarregado. Não alivie o parafuso da toma de teste enquanto a válvula estiver pressurizada.	Versão com empanque ajustável ²⁾ : ajuste o empanque (consulte a secção «Ajuste do empanque» no capítulo 5.5.1) ou substitua o empanque (consulte o capítulo 9.4). Se o fole de vedação tiver defeito, coloque a válvula de controlo fora de serviço (consulte o capítulo 10). Contacte o nosso serviço pós-venda para reparar o fole de vedação (consulte o capítulo 12).
Fugas da sede ¹⁾ (consulte a imagem seguinte) (sem testes para verificar se os requisitos da classe de fuga são cumpridos)	Feche a secção da tubagem e lave a válvula para remover qualquer sujidade e/ou partículas estranhas depositadas entre a sede e o obturador. Renove a sede e o obturador, se necessário (consulte o capítulo 9.4). Para tal, coloque a válvula de controlo fora de serviço (consulte o capítulo 10).
Verifique se a válvula de controlo apresenta danos externos que possam prejudicar o funcionamento correto da válvula de controlo ou mesmo a sua operação segura.	Repare qualquer dano imediatamente. Se necessário, coloque a válvula de controlo fora de serviço (consulte o capítulo 10).
Verifique os acessórios da válvula para garantir que estão bem montados.	Aperte as ligações dos acessórios da válvula.

Inspeção e testagem	Ação recomendada a ser tomada em caso de um resultado negativo
Verifique se as hastes do atuador e do obturador se movem suavemente.	<p>Versão com empanque ajustável ²⁾: aperte o empanque corretamente (consulte a secção «Ajuste do empanque» no capítulo 5.5.1).</p>
	<p>Se a haste do atuador e a haste do obturador estiverem bloqueadas, coloque a válvula de controlo fora de serviço (consulte o capítulo 10) e remova o bloqueio.</p> <p>ADVERTÊNCIA! Uma haste de atuador ou obturador bloqueada (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) pode começar a mover-se subitamente de forma incontrolável. Possibilidade de ferimentos nas mãos ou dedos se estes forem inseridos no atuador ou na válvula. Antes de tentar desbloquear o atuador ou a haste do obturador, corte e bloqueie a alimentação de ar comprimido, bem como o sinal de controlo. Antes de desbloquear o atuador, liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a documentação relativa ao atuador.</p>
Se possível, verifique a posição de segurança da válvula, interrompendo brevemente a alimentação de ar.	<p>A SAMSON recomenda a utilização de posicionadores com firmware de diagnóstico integrado para válvulas de controlo utilizadas para serviço on/off. O teste de curso parcial incluído neste software ajuda a evitar que uma válvula de corte, normalmente na sua posição final, fique presa ou encravada.</p>

¹⁾ O diagnóstico de válvulas EXPERTplus pode ajudar a identificar fugas externas em sistemas de vedação dinâmicos, bem como fugas na sede em versões de válvulas sem obturadores equilibrados enquanto a válvula está a ser utilizada. EXPERTplus é fornecido de série nos posicionadores digitais (Tipo 3730, TROVIS 3730, Tipo 3731, TROVIS 3793, TROVIS 3797).

²⁾ Consulte o capítulo 2

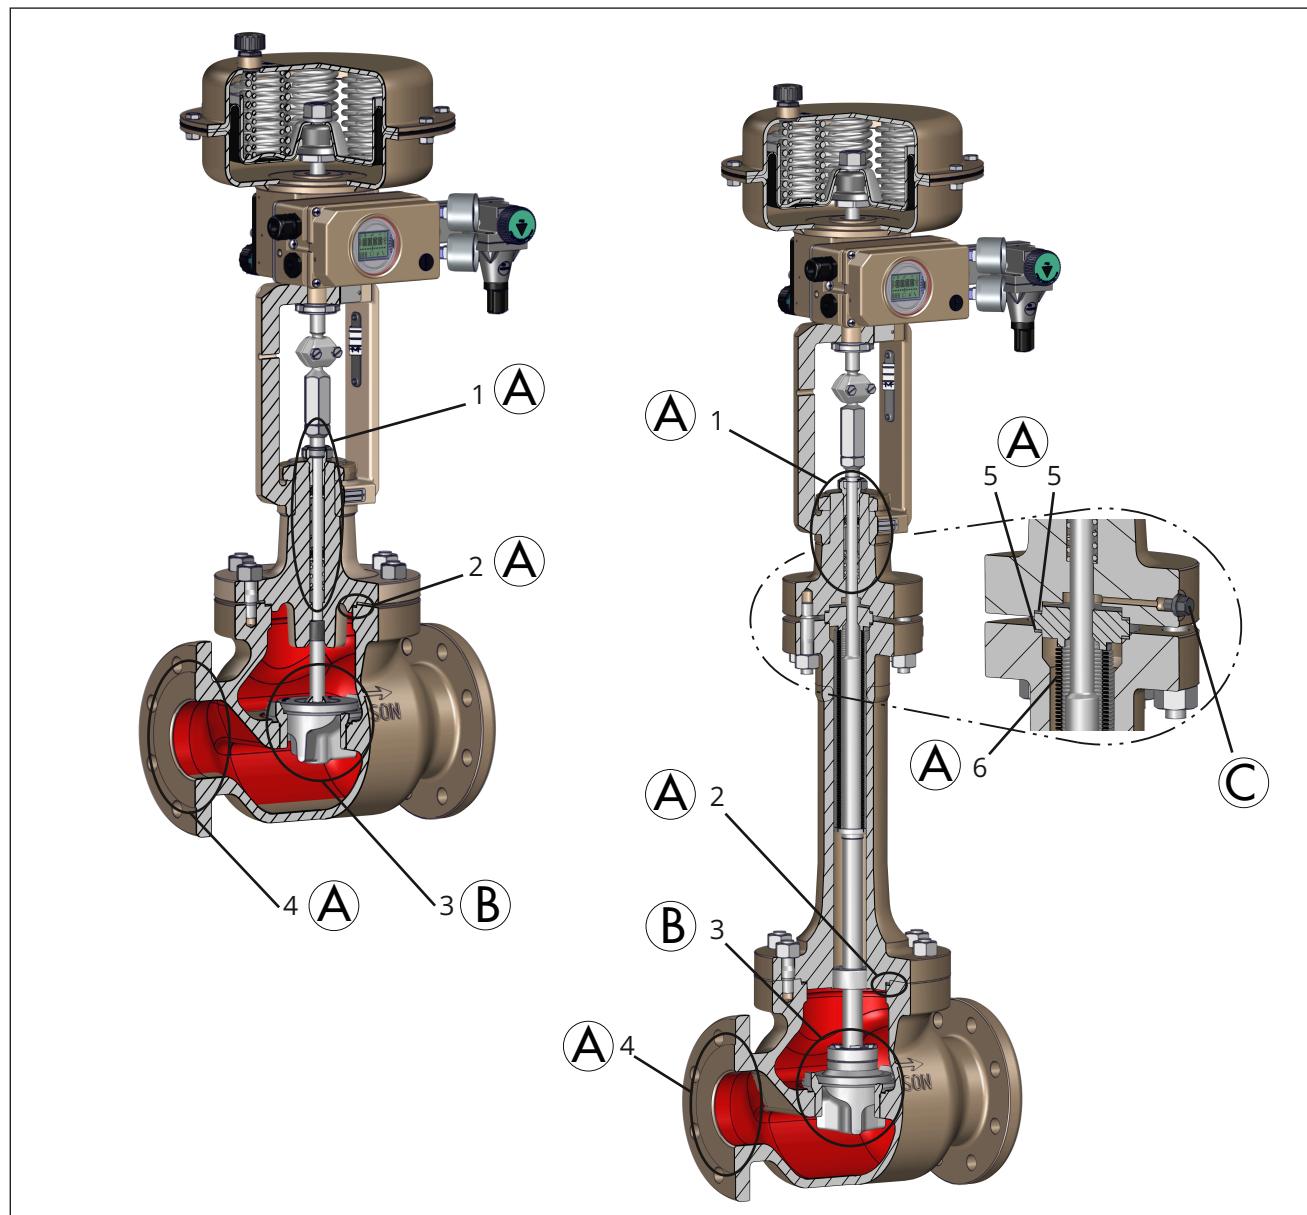


Fig. 22: Possíveis pontos de fuga na válvula de controlo: versão com castelo standard (esquerda) e versão com fole de vedação (direita), que também se aplica a versões com secção isolante ou peça intermediária.

- | | |
|---|---|
| Ⓐ Fugas externas | 3 Sede/corpo e obturador/sede |
| Ⓑ Fugas da sede | 4 Ligação à tubagem
(vedação estática) |
| Ⓒ Toma de teste para monitorizar o fole quanto a fugas | 5 Vedantes do corpo no fole de vedação/secção isolante/peça intermediária
(vedação estática) |
| 1 Guia da haste do obturador (empanque)
(vedação dinâmica) | 6 Fole metálico
(vedação dinâmica) |
| 2 Vedantes do corpo
(vedação estática) | |

9.2 Preparações para o trabalho de manutenção

1. Disponha o material e as ferramentas necessárias para as ter prontas para o trabalho de manutenção.
2. Coloque a válvula de controlo fora de serviço (consulte o capítulo 10).
3. Retire o atuador da válvula (consulte a documentação relativa ao atuador).

i Nota

Para remover um atuador com ação de segurança «haste estende» e/ou com molas em pré-tensão, deve ser aplicado um determinado sinal de pressão ao atuador (consulte a documentação relativa ao atuador). Após a conclusão dos trabalhos, a pressão de sinal deve ser removida e a alimentação de ar deve ser novamente desligada e bloqueada.

💡 Dica

A SAMSON recomenda retirar a válvula da tubagem antes de efetuar qualquer trabalho de manutenção (consulte o capítulo 11).

Uma vez concluída a preparação, os trabalhos de manutenção e/ou de conversão podem ser realizados conforme descrito nos subcapítulos do capítulo 9.4.

9.3 Instalação da válvula após o trabalho de manutenção

1. Monte o atuador. Consulte a documentação relativa ao atuador.
2. Ajuste o valor inferior ou superior da gama do sinal de pressão (consulte a documentação relativa ao atuador).
3. Se a válvula tiver sido removida, volte a instalar a válvula na tubagem (consulte o capítulo 5).
4. Volte a colocar a válvula de controlo em funcionamento (consulte o capítulo 6). Observe os requisitos e as condições para o arranque ou para colocar o dispositivo de novo em funcionamento.

9.4 Trabalho de manutenção

- ⇒ Antes de efetuar qualquer trabalho de manutenção, devem ser feitas preparações na válvula de controlo (consulte o capítulo 9.2).
- ⇒ Após a conclusão de todos os trabalhos de manutenção, verifique a válvula de controlo antes de a colocar de novo em serviço (consulte o capítulo 5.5).

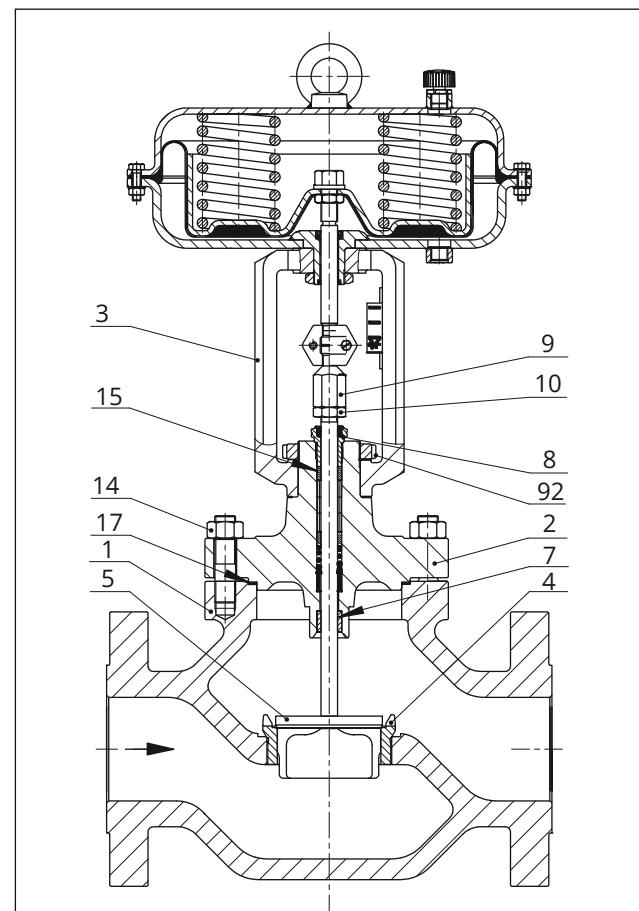


Fig. 23: Versão standard da válvula Tipo 3251/3251-AM com atuador Tipo 3271

1	Corpo	9	Porca de acoplamento
2	Flange	10	Porca de bloqueio
3	Arcada	14	Porca
4	Sede	15	Conjunto de empanques
5	Obturador (com haste de obturador)	17	Vedante do corpo
7	Casquilho guia	92	Porca castelo
8	Casquilho rosulado (porca de empanque)		

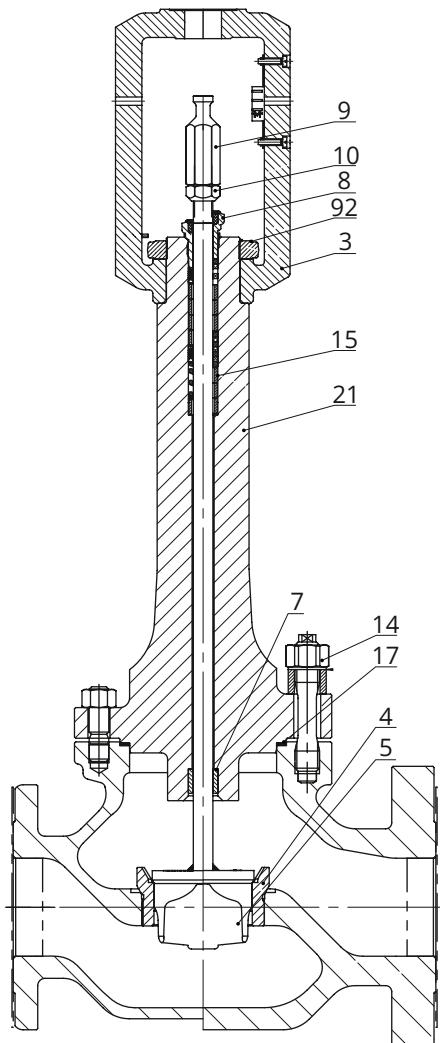


Fig. 24: Tipo 3251, versão com secção isolante

3	Arcada	10	Porca de bloqueio
4	Sede	14	Porca
5	Obturador (com haste de obturador)	15	Conjunto de empanques
7	Casquilho guia	17	Vedante do corpo
8	Casquilho roscado (porca de empanque)	21	Secção isolante
9	Porca de acoplamento	92	Porca castelo

9.4.1 Substituição do vedante

AVISO

Risco de danos na válvula de controlo devido a manutenção inadequada.

⇒ A junta só pode ser substituída quando forem cumpridas todas as seguintes condições:

- O tamanho nominal é $\leq DN 100$.
- A válvula não tem um obturador equilibrado.
- A válvula não tem um divisor de fluxo.

⇒ Para substituir a junta em outras versões de válvulas, entre em contacto com o nosso serviço pós-venda.

a) Versão standard

1. Desaperte as porcas do corpo (14) gradualmente num padrão cruzado.
2. Levante o flange (2) e o obturador com a haste do obturador (5) para fora do corpo (1).
3. Retire o vedante (17). Limpe cuidadosamente as faces de vedação no corpo da válvula (1) e no flange (2).
4. Insira o vedante novo (17) no corpo.
5. Coloque o flange (2) sobre o corpo (1). Ao mesmo tempo, insira o obturador com a haste do obturador (5) na vertical no corpo (1) e centre-os na sede (4).

Versão com obturador V-port: coloque o flange (2) no corpo, certificando-se de que a maior porta em forma de V do obturador está voltada para a saída da válvula.

Versão com obturador perfurado: coloque o flange (2) no corpo de válvula, certificando-se de que o orifício do obturador que liberta o fluxo está voltado para a saída da válvula.

Consulte o capítulo 5.3.2.

6. Pressione firmemente o obturador (5) na sede (4). Fixe o flange (2) com as porcas do corpo (14). Aperte as porcas gradualmente num padrão cruzado. Respeite os binários de aperto.

b) Versão com secção isolante ou fole de vedação

1. Desaperte as porcas do corpo (14) gradualmente num padrão cruzado.
2. Levante a secção isolante (21) e o obturador com a haste do obturador (5) para fora do corpo (1).
3. Retire o vedante (17). Limpe cuidadosamente as faces de vedação no corpo da válvula (1) e na secção isolante (21).
4. Insira o vedante novo (17) no corpo.
5. Coloque a secção isolante (21) no corpo (1). Ao mesmo tempo, insira o obturador com a haste do obturador (5) na vertical no corpo (1) e centre-os na sede (4).

Versão com obturador V-port: coloque a secção isolante (21) sobre o corpo, certificando-se de que a maior porta em forma de V do obturador está voltada para a saída da válvula.

Versão com obturador perfurado: coloque a secção isolante (21) no corpo da válvula, certificando-se de que o orifício do obturador que liberta o fluxo está voltado para a saída da válvula.

Consulte o capítulo 5.3.2.

- Pressione firmemente o obturador (5) na sede (4). Fixe a secção isolante (21) com as porcas do corpo (14). Aperte as porcas gradualmente num padrão cruzado. Respeite os binários de aperto.

9.4.2 Substituição do empanque

AVISO

Risco de danos na válvula de controlo devido a manutenção inadequada.

- ⇒ O empanque só pode ser substituído quando se cumprem todas as seguintes condições:
 - O tamanho nominal é $\leq DN 100$.
 - A válvula não tem um obturador equilibrado.
 - A válvula não tem um fole de vedação.
 - O empanque instalado na válvula é standard ou ADSEAL.
- ⇒ Para substituir o empanque em outras versões de válvulas, entre em contacto com o nosso Serviço pós-venda.

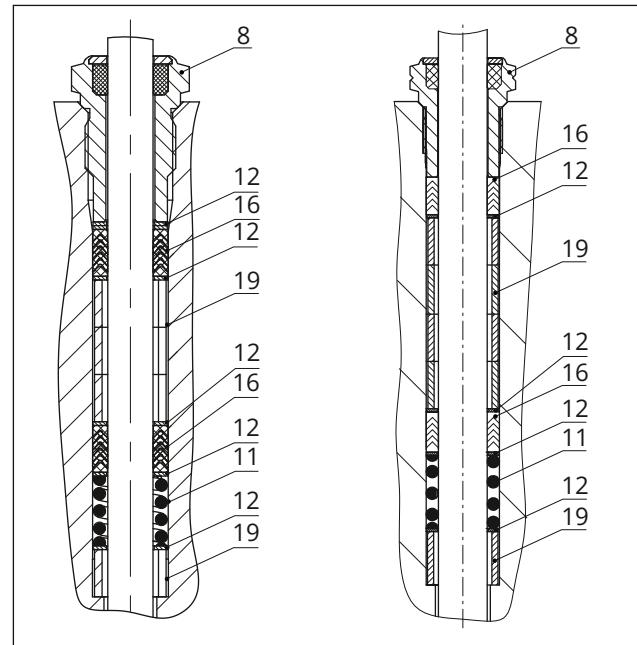


Fig. 25: Empanque standard: DN 15 a 40/NPS 1/2 a 1 1/2 (esquerda) e DN 50 a 100/NPS 2 a 4 (direita)

8	Casquilho rosado	16	Anel de empanque
11	Mola	19	Espaçador
12	Anilha		

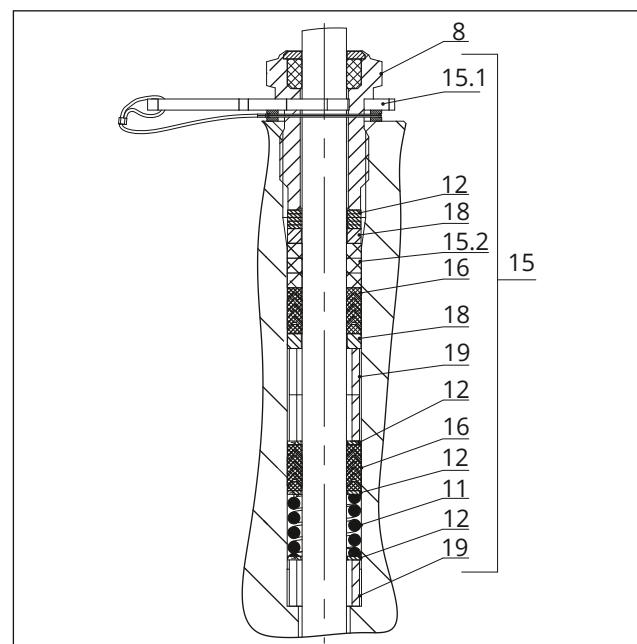


Fig. 26: Empanque ADSEAL: DN 15 a 40/NPS 1/2 a 1 1/2

8	Casquilho rosado	15.2	Vedante
11	Mola	16	Anel de empanque
12	Anilha	18	Casquilho
15	Conjunto de empanques (todas as peças)	19	Espaçador
15.1	Anel espaçador com anel de retenção		

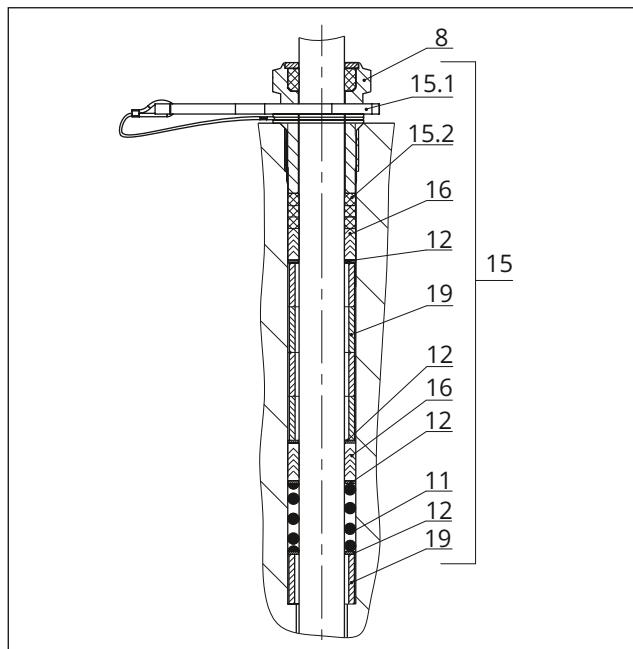


Fig. 27: Empanque ADSEAL: DN 50 a 100/NPS 2 a 4

8	Casquilho roscado	15.2	Vedante
11	Mola	16	Anel de empanque
12	Anilha	18	Casquilho
15	Conjunto de empanques (todas as peças)	19	Espaçador
15.1	Anel espaçador com anel de retenção		

a) Versão standard

Empanque standard (PTFE)

1. Desaperte a porca castelo (92) e levante a arcada (3) para fora do flange (2).
2. Desaperte as porcas do corpo (14) gradualmente num padrão cruzado.
3. Levante o flange (2) e o obturador com a haste do obturador (5) para fora do corpo (1).
4. Desaperte a porca (9) e a contraporca (10) do acoplamento da haste da haste do obturador.
5. Desaperte o casquilho roscado (8).
6. Puxe o obturador com a haste do obturador (5) para fora do flange (2).
7. Puxe todo o empanque para fora da câmara do empanque utilizando uma ferramenta adequada.
8. Substitua as peças danificadas. Limpe muito bem a câmara do empanque.
9. Aplique um lubrificante adequado a todas as peças do empanque e à haste do obturador (5).
10. Deslize o obturador com a haste do obturador (5) para o flange (2).

11. Coloque o flange (2) juntamente com a haste do obturador e o obturador (5) no corpo da válvula.

Versão com obturador V-port: coloque o flange (2) no corpo, certificando-se de que a maior porta em forma de V do obturador está voltada para a saída da válvula.

Versão com obturador perfurado: coloque o flange (2) no corpo de válvula, certificando-se de que o orifício do obturador que libera o fluxo está voltado para a saída da válvula.

Consulte o capítulo 5.3.2.

12. Deslize cuidadosamente as peças de empanque sobre a haste do obturador para dentro da câmara do empanque utilizando uma ferramenta adequada. Observe a sequência correta (consulte a Fig. 25).
13. Pressione firmemente o obturador (5) na sede (4). Fixe o flange (2) com as porcas do corpo (14). Aperte as porcas gradualmente num padrão cruzado. Respeite os binários de aperto.
14. Enrosque o casquilho roscado (8) e aperte-o. Respeite os binários de aperto.
15. Coloque a arcada (3) no flange (2) e aperte com a porca castelo (92).
16. Aperte frouxamente a contraporca (10) e a porca (9) na haste do obturador

Empanque ADSEAL

1. Proceda conforme descrito na secção anterior «Empanque standard (PTFE)», passos 1. a 11..
2. Deslize cuidadosamente as peças de empanque sobre a haste do obturador para dentro da câmara do empanque utilizando uma ferramenta adequada. Observe a sequência correta (consulte a Fig. 26 ou a Fig. 27).
3. Deslize os vedantes (15.2) sobre a haste do obturador. Insira o fio do anel espaçador vermelho (15.1) na ranhura do anel de retenção. Deslize o anel de retenção sobre a haste do obturador.
4. Insira o anel espaçador vermelho (15.1) entre o casquilho roscado (8) e o anel de retenção (consulte a Fig. 26 ou a Fig. 27).
5. Proceda conforme descrito na secção anterior «Empanque standard (PTFE)», passos 13. a 16..

b) Versão com secção isolante

Empanque standard (PTFE)

1. Desaperte a porca castelo (92) e levante a arcada (3) para fora da secção isolante (21).

2. Desaperte as porcas do corpo (14) gradualmente num padrão cruzado.
3. Levante o flange (2) e o obturador com a haste do obturador (5) para fora do corpo (1).
4. Desaperte a porca (9) e a contraporca (10) do acoplamento da haste da haste do obturador (5).
5. Desaperte o casquilho roscado (8).
6. Puxe o obturador com a haste do obturador (5) para fora do flange (2).
7. Puxe todo o empanque para fora da câmara do empanque utilizando uma ferramenta adequada.
8. Substitua as peças danificadas. Limpe muito bem a câmara do empanque.
9. Aplique um lubrificante adequado a todas as peças do empanque e à haste do obturador (5).
10. Deslize o obturador com a haste do obturador (5) para o flange (2).
11. Coloque o flange (2) juntamente com a haste do obturador e o obturador (5) no corpo da válvula.

Versão com obturador V-port: coloque o flange (2) no corpo, certificando-se de que a maior porta em forma de V do obturador está voltada para a saída da válvula.

Versão com obturador perfurado: coloque o flange (2) no corpo de válvula, certificando-se de que o orifício do obturador que liberta o fluxo está voltado para a saída da válvula.

Consulte o capítulo 5.3.2.

12. Deslize cuidadosamente as peças de empanque sobre a haste do obturador para dentro da câmara do empanque utilizando uma ferramenta adequada. Observe a sequência correta (consulte a Fig. 25).
13. Pressione firmemente o obturador (5) na sede (4). Fixe o flange (2) com as porcas do corpo (14). Aperte as porcas gradualmente num padrão cruzado. Respeite os binários de aperto.
14. Enrosque o casquilho roscado (8) e aperte-o. Respeite os binários de aperto.
15. Coloque a arcada (3) no flange (2) e aperte com a porca castelo (92).
16. Aperte frouxamente a contraporca (10) e a porca (9) na haste do obturador

Empanque ADSEAL

1. Proceda conforme descrito na secção anterior «Empanque standard (PTFE)», passos 1. a 11..

2. Deslize cuidadosamente as peças de empanque sobre a haste do obturador para dentro da câmara do empanque utilizando uma ferramenta adequada. Observe a sequência correta (consulte a Fig. 26 ou a Fig. 27).
3. Deslize os vedantes (15.2) sobre a extensão da haste do obturador. Insira o fio do anel espaçador vermelho (15.1) na ranhura do anel de retenção. Deslize o anel de retenção sobre a haste do obturador.
4. Insira o anel espaçador vermelho (15.1) entre o casquilho roscado (8) e o anel de retenção (consulte a Fig. 26 ou a Fig. 27).
5. Proceda conforme descrito na secção anterior «Empanque standard (PTFE)», passos 13. a 16..

9.4.3 Substituição da sede e do obturador

● AVISO

Risco de danos na válvula de controlo devido a manutenção inadequada.

- ⇒ A sede e o obturador só podem ser substituídos quando estiverem reunidas todas as seguintes condições:
- O tamanho nominal é $\leq DN 100$.
 - A válvula não tem um obturador equilibrado.
 - A válvula não tem um fole de vedação.
 - A válvula não tem um divisor de fluxo.
 - A válvula não tem um acabamento AC.
 - O empanque instalado na válvula é standard ou ADSEAL.
 - A sede está aparafusada no corpo da válvula como uma peça separada.
- ⇒ Para substituir a sede e o obturador noutras versões de válvulas, entre em contacto com o nosso serviço pós-venda.

● AVISO

Risco de danos na superfície da sede e do obturador devido a manutenção incorreta.

- ⇒ Substitua sempre tanto a sede como o obturador.

Dica

Ao substituir a sede e o obturador, a SAMSON também recomenda a substituição do empanque (consulte o capítulo 9.4.2).

a) Versão standard

1. Desaperte a porca castelo (92) e levante a arcada (3) para fora do flange (2).
 2. Desaperte as porcas do corpo (14) gradualmente num padrão cruzado.
 3. Levante o flange (2) e o obturador com a haste do obturador (5) para fora do corpo (1).
 4. Substitua o vedante (consulte o capítulo 9.4.1, secção a) Versão standard).
 5. Desaperte a porca (9) e a contraporca (10) do acoplamento da haste da haste do obturador.
 6. Desaperte o casquilho roscado (8).
 7. Puxe o obturador com a haste do obturador (5) para fora do flange (2).
 8. Puxe todo o empanque para fora da câmara do empanque utilizando uma ferramenta adequada.
 9. Certifique-se de que o casquilho guia. (7) não está danificado. Se necessário, substitua o casquilho guia por meio de uma ferramenta adequada.
 10. Desaperte a sede (4), utilizando uma ferramenta adequada.
 11. Aplique um lubrificante adequado à rosca e ao cone de vedação da nova sede.
 12. Aparafuse a sede (4). Respeite os binários de aperto.
 13. Aplique um lubrificante adequado a todas as peças da haste do obturador (5).
A SAMSON recomenda substituir o empanque ao mesmo tempo (consulte o capítulo 9.4.2, secção a) Versão standard).
 14. Deslize o obturador novo com a haste do obturador (5) para o flange (2).
 15. Coloque o flange (2) juntamente com a haste do obturador e o obturador (5) no corpo da válvula (1).
- Versão com obturador V-port:** coloque o flange (2) no corpo, certificando-se de que a maior porta em forma de V do obturador está voltada para a saída da válvula.
- Versão com obturador perfurado:** coloque o flange (2) no corpo de válvula, certificando-se de

que o orifício do obturador que libera o fluxo está voltado para a saída da válvula.

Consulte o capítulo 5.3.2.

16. Deslize cuidadosamente as peças de empanque sobre a haste do obturador para dentro da câmara do empanque utilizando uma ferramenta adequada. Observe a sequência correta (consulte a Fig. 25 ou a Fig. 26 e a Fig. 27).
17. Pressione firmemente o obturador (5) na sede (4). Fixe o flange (2) com as porcas do corpo (14). Aperte as porcas gradualmente num padrão cruzado. Respeite os binários de aperto.
18. Enrosque o casquilho roscado (8) e aperte-o. Respeite os binários de aperto.
19. Coloque a arcada (3) no flange (2) e aperte com a porca castelo (92).
20. Aperte frouxamente a contraporca (10) e a porca (9) na haste do obturador

b) Versão com secção isolante

1. Desaperte a porca castelo (92) e levante a arcada (3) para fora da secção isolante (21).
2. Desaperte as porcas do corpo (14) gradualmente num padrão cruzado.
3. Levante a secção isolante (21) juntamente com a haste do obturador e o obturador (5) para fora do corpo (1).
4. Substitua o vedante (consulte o capítulo 9.4.1, secção b) Versão com secção isolante ou fole de vedação).
5. Desaperte a porca (9) e a contraporca (10) do acoplamento da haste da extensão da haste do obturador (25).
6. Desaperte o casquilho roscado (8).
7. Puxe o obturador com a haste do obturador (5) para fora da secção isolante (21).
8. Puxe todo o empanque para fora da câmara do empanque utilizando uma ferramenta adequada.
9. Certifique-se de que o casquilho guia. (7) não está danificado. Se necessário, substitua o casquilho guia por meio de uma ferramenta adequada.
10. Desaperte a sede (4), utilizando uma ferramenta adequada.
11. Aplique um lubrificante adequado à rosca e ao cone de vedação da nova sede.
12. Aparafuse a sede (4). Respeite os binários de aperto.

13. Aplique um lubrificante adequado a todas as peças do empanque e à nova haste do obturador (5). A SAMSON recomenda também a substituição do empanque (consulte o capítulo 9.4.2, secção b) Versão com secção isolante).

14. Coloque o novo obturador com a haste do obturador (5) na secção isolante(21).

15. Coloque a secção isolante (21) juntamente com a haste do obturador e o obturador (5) no corpo (1).

Versão com obturador V-port: coloque a secção isolante (21) sobre o corpo, certificando-se de que a maior porta em forma de V do obturador está voltada para a saída da válvula.

Versão com obturador perfurado: coloque a secção isolante (21) no corpo da válvula, certificando-se de que o orifício do obturador que liberta o fluxo está voltado para a saída da válvula.

Consulte o capítulo 5.3.2.

16. Deslize cuidadosamente as peças do empanque através da extensão da haste do obturador para a câmara do empanque utilizando uma ferramenta adequada. Observe a sequência correta (consulte a Fig. 25 ou a Fig. 26 e a Fig. 27).

17. Pressione firmemente o obturador (5) na sede (4). Fixe a secção isolante (21) com as porcas do corpo (14). Aperte as porcas gradualmente num padrão cruzado. Respeite os binários de aperto.

18. Enrosque o casquilho roscado (8) e aperte-o. Respeite os binários de aperto.

19. Coloque a arcada (3) na secção isolante (21) e aperte com a porca castelo (92).

20. Aperte frouxamente a contraporca (10) e a porca (9) na haste do obturador

Ferramentas

Consulte o documento ► AB 0100 para detalhes sobre as ferramentas adequadas.

9.5 Encomenda de peças sobresselentes e suprimentos operacionais

Contacte a sua filial SAMSON mais próxima ou o serviço pós-venda da SAMSON para obter informações sobre peças sobresselentes, lubrificantes e ferramentas.

Peças sobresselentes

Consulte o Anexo para detalhes sobre peças sobresselentes.

Lubrificantes

Consulte o documento ► AB 0100 para detalhes sobre os lubrificantes adequados.

10 Desativação

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

⚠ PERIGO

Risco de rebentamento devido a abertura incorreta de equipamentos ou componentes pressurizados.

As válvulas de controlo e as tubagens são equipamentos sob pressão que podem rebentar quando manuseados incorretamente. Os fragmentos projetados ou a libertação do fluido do processo sob pressão podem causar ferimentos graves ou mesmo a morte. Antes de começar qualquer trabalho em peças que suportam ou retêm a pressão pertencentes ao conjunto da válvula:

- ⇒ Despressurize todas as secções da instalação afetadas e a válvula (incluindo o atuador). Liberte toda a energia armazenada.
- ⇒ Purgue o fluido do processo de todas as secções da instalação afetadas, bem como da válvula.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de perda auditiva ou surdez devido a ruído elevado.

Durante a operação, podem ocorrer emissões de ruído (p. ex., cavitação ou flashing) causadas pelo fluido do processo e pelas condições de operação. Além disso, pode ocorrer brevemente um ruído forte devido à ventilação súbita do atuador pneumático ou dos acessórios da válvula pneumática não equipados com elementos de redução de ruído. Ambos podem afetar a audição.

- ⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Utilize proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo da válvula.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

A válvula de controlo contém peças móveis (haste do atuador e do obturador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos na válvula.

- ⇒ Não introduza mãos ou dedos na arcada enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar na válvula de controlo pneumática, desligue e bloquee a alimentação de ar comprimido, assim como o sinal de controlo.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador e do obturador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador e do obturador depois de terem ficado bloqueadas (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a documentação relativa ao atuador.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão ou ao escape de ar comprimido dos componentes operados pneumáticamente.

Quando a válvula é operada com um atuador pneumático ou acessórios de válvula pneumática, o ar de exaustão é ventilado a partir do atuador, por exemplo,

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de queimaduras devido a componentes ou tubagens frias.

Dependendo do fluido do processo, os componentes das válvulas e as tubagens podem ficar extremamente frias e causar queimaduras criogénicas.

- ⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Deixe os componentes e as tubagens atingir a temperatura ambiente.
- ⇒ Utilize roupa de proteção e luvas de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos devido a componentes pressurizados e resultantes do fluido do processo a ser descarregado.

As válvulas com fole de vedação possuem uma toma de teste na parte superior da peça intermediária.

- ⇒ Não alivie o parafuso da toma de teste enquanto a válvula estiver pressurizada.

enquanto a válvula está a funcionar e quando a válvula abre ou fecha.

- ⇒ *Utilize proteção para os olhos quando trabalhar próximo de acessórios pneumáticos e na zona de perigo das aberturas de ventilação.*
-

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido ao fluido do processo residual na válvula.

Quando trabalhar na válvula, o fluido residual pode escapar e, dependendo das suas propriedades, pode causar ferimentos pessoais, por exemplo, queimaduras (químicas).

- ⇒ *Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.*

No caso de um possível risco:

- ⇒ *Se possível, purgue o fluido do processo de todas as secções da instalação afetadas e da válvula.*
 - ⇒ *Utilize roupa de proteção, luvas de segurança, proteção respiratória e óculos de proteção.*
-

Para colocar a válvula de controlo fora de serviço para trabalhos de manutenção ou para a retirar da tubagem, proceda da seguinte forma:

1. Feche as válvulas de corte a montante e a jusante da válvula de controlo para impedir o fluido do processo de fluir através da válvula.
2. Purge completamente as tubagens e a válvula.
3. Desligue e bloqueie o fornecimento de ar comprimido para despressurizar o atuador.
4. Liberte toda a energia armazenada.
5. Se necessário, deixe a tubagem e os componentes da válvula arrefecer ou aquecer à temperatura ambiente.

11 Remoção

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de queimaduras devido a componentes ou tubagens frias.

Dependendo do fluido do processo, os componentes das válvulas e as tubagens podem ficar extremamente frias e causar queimaduras criogénicas.

⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Deixe os componentes e as tubagens atingir a temperatura ambiente.
- ⇒ Utilize roupa de proteção e luvas de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

A válvula de controlo contém peças móveis (haste do atuador e do obturador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos na válvula.

- ⇒ Não introduza mãos ou dedos na arcada enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar na válvula de controlo pneumática, desligue e bloqueie a alimentação de ar comprimido, assim como o sinal de controlo.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador e do obturador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador e do obturador depois de terem ficado bloqueadas (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a documentação relativa ao atuador.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido ao fluido do processo residual na válvula.

Quando trabalhar na válvula, o fluido residual pode escapar e, dependendo das suas propriedades, pode

causar ferimentos pessoais, por exemplo, queimaduras (químicas).

⇒ Siga os procedimentos de operação padrão fornecidos pelo operador da instalação.

No caso de um possível risco:

- ⇒ Se possível, purgue o fluido do processo de todas as secções da instalação afetadas e da válvula.
- ⇒ Utilize roupa de proteção, luvas de segurança, proteção respiratória e óculos de proteção.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a molas pré-tensas nos atuadores pneumáticos.

Válvulas em combinação com atuadores pneumáticos com molas em pré-tensão estão sob tensão. Estas válvulas de controlo com atuadores pneumáticos Tipo 3271 ou Tipo 3277 da SAMSON podem ser identificadas pelos parafusos longos salientes na base do atuador.

⇒ Antes de começar qualquer trabalho no atuador, que requeira a abertura do atuador, ou quando a haste do atuador ficar bloqueada, alivie a compressão nas molas em pré-tensão (consulte a documentação relativa ao atuador).

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à remoção incorreta da fixação antirrotação sob tensão.

Assim que o atuador tiver sido montado na válvula e o conjunto estiver pronto a ser utilizado, as abraçadeiras (301) da fixação antirrotação na haste do obturador estão sob tensão.

- ⇒ Siga as instruções deste documento durante a montagem ou remoção.
- ⇒ Não alivie os parafusos (303) da fixação antirrotação enquanto a força gerada pelo ar de alimentação e/ou pelas molas do atuador é transmitida à haste do atuador e à haste (9).
- ⇒ Remova o atuador da válvula ou assegure-se de que não pode transmitir quaisquer forças à haste do atuador antes de remover a fixação antirrotação da haste do obturador.

Antes da remoção, certifique-se de que as seguintes condições são cumpridas:

- A válvula de controlo é colocada fora de serviço (consulte o capítulo 10).

11.1 Remoção da válvula da tubagem

Versão com flanges

1. Apoie a válvula de controlo para a manter no lugar quando for separada da tubagem (consulte o capítulo 4).
2. Desaparafuse a junta flangeada.
3. Retire a válvula da tubagem (consulte o capítulo 4).

Versão com extremidades para soldar

1. Apoie a válvula de controlo para a manter no lugar quando for separada da tubagem (consulte o capítulo 4).
2. Corte a tubagem à frente da costura de soldadura.
3. Retire a válvula da tubagem (consulte o capítulo 4).

11.2 Remoção do atuador da válvula

Consulte a documentação relativa ao atuador.

12 Reparações

Se a válvula de controlo não funcionar corretamente de acordo com o seu dimensionamento original ou não funcionar de todo, está avariada e deve ser reparada ou substituída.

i Nota

Para mais informações sobre os dispositivos devolvidos e a forma como são tratados, consulte:

► www.samsongroup.com > Service > After-sales Service

! AVISO

Risco de danos na válvula devido a trabalhos de manutenção ou reparação incorretos.

- ⇒ *Não efetue qualquer trabalho de reparação por conta própria.*
- ⇒ *Contacte o serviço pós-venda da SAMSON para trabalhos de manutenção ou reparação.*

12.1 Devolução de dispositivos à SAMSON

Os dispositivos avariados podem ser devolvidos à SAMSON para reparação.

Proceda da seguinte forma para devolver dispositivos:

1. Aplicam-se exceções a alguns modelos de dispositivos especiais ► www.samsongroup.com > Service > After-sales Service > Returning goods.
2. Registe o envio de devolução e inclua as seguintes informações por e-mail returns-de@samsongroup.com:
 - Tipo
 - N.º de artigo
 - ID de configuração
 - Encomenda original
 - Declaração de Contaminação preenchida, que pode ser descarregada a partir da Internet em: ► www.samsongroup.com > Service > After-sales Service > Returning goods.

Depois de verificar o seu registo, iremos enviar-lhe uma autorização de devolução de mercadoria (RMA).

3. Anexe o RMA (juntamente com a declaração de descontaminação) ao exterior do seu envio, de modo a que os documentos fiquem bem visíveis.
4. Envie a mercadoria para o endereço indicado no RMA.

13 Eliminação

A SAMSON é um produto registado na Europa, agência responsável
 ► www.samsongroup.com > About SAMSON > Environment, Social & Governance > Material Compliance > Waste electrical and electronic equipment (WEEE)
 WEEE reg. n.º: DE 62194439

As informações sobre substâncias classificadas como substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) na lista de substâncias candidatas do regulamento REACH podem ser encontradas no documento «Informações adicionais sobre o seu pedido de informação/encomenda» é adicionado aos documentos de encomenda, se aplicável. Este documento inclui o número SCIP atribuído aos dispositivos em questão. Este número pode ser introduzido na base de dados do website da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) (► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>) para obter mais informações sobre as SVHC contidas no dispositivo.

i Nota

A pedido, a SAMSON pode fornecer-lhe um passaporte de reciclagem. Basta enviar-nos um e-mail para aftersalesservice@samsongroup.com com os detalhes do endereço da sua empresa.

💡 Dica

A pedido, a SAMSON pode nomear um fornecedor de serviços para desmantelar e reciclar o produto no âmbito de um sistema de retoma do distribuidor.

- ⇒ Respeite as regulamentações de detritos locais, nacionais e internacionais.
- ⇒ Não elimine componentes, lubrificantes e substâncias perigosas juntamente com o lixo doméstico.

14 Certificados

Os certificados apresentados estavam atualizados na altura da publicação. Os certificados mais recentes podem ser encontrados no nosso website:

► www.samsongroup.com > Products > Valves > 3251

Outros certificados opcionais estão disponíveis mediante pedido.

14.1 Certificados para o Tipo 3251

Estas declarações estão incluídas nas páginas seguintes:

- Declaração de conformidade de acordo com Diretiva Equipamentos Sob Pressão 2014/68/UE:
 - País de origem: Alemanha
 - País de origem: França
- Declaração de conformidade de acordo com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE para válvulas de controlo Tipos 3251-1 e 3251-7
- Declaração de incorporação em conformidade com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE para a válvula Tipo 3251 com outros atuadores para além do Tipo 3271 ou do Tipo 3277
- Declaração de conformidade de acordo com os requisitos da TSG D7002-2006 para equipamentos sob pressão chineses



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Translation of the German original

Module H / N° CE-0062-PED-H-SAM 001-25-DEU

For the following products, SAMSON hereby declares under its sole responsibility:

Devices	Series	Type	Version
Globe valve	240	3241	EN, cast iron body, DN 150 and larger, body of spheroidal graphite iron, DN 100 and larger, fluids G2, L1, L2 ¹⁾
			ENANSI, body of steel etc., all fluids
Three-way valve	240	3244	EN, cast iron body, DN 150 and larger, body of spheroidal graphite iron, DN 100 and larger, fluids G2, L1, L2 ¹⁾
			ENANSI, body of steel etc., all fluids
Cryogenic valve	240	3248	EN/ANSI, all fluids
Globe valve	250	3251	EN/ANSI, all fluids
Globe valve	250	3251-E	EN/ANSI, all fluids
Three-way valve	250	3253	ENANSI, body of steel etc., all fluids
Globe valve	250	3254	EN/ANSI, all fluids
Angle valve	250	3256	EN/ANSI, all fluids
Angle valve (IG standard)	250	3259	EN, all fluids
Globe valve	V2001	3321	EN, body of steel etc., all fluids
			ANSI, all fluids
Three-way valve	V2001	3323	EN, body of steel etc., all fluids
			ANSI, all fluids
Silencer	3381	3381-1	EN/ANSI, single attenuation plate with welding ends, all fluids
		3381-3	EN/ANSI, all fluids
		3381-4	EN/ANSI, single multi-stage attenuation plate with welding ends, all fluids
Globe valve	240	3241	ANSI, cast iron body, Class 125, NPS 5 and larger, fluids G2, L1, L2 ¹⁾
Cryogenic valve	240	3246	EN/ANSI, all fluids
Three-way valve	250	3253	EN, cast iron body, DN 200 and larger, PN 16, fluids G2, L1, L2 ¹⁾
Globe valve	290	3291	ANSI, all fluids
Angle valve	290	3296	ANSI, all fluids
Cryogenic valve	-	3588	ANSI, up to NPS 6, Class 600, all fluids
Globe valve	590	3591	ANSI, all fluids
Cryogenic valve	590	3598	ANSI, NPS 3 to 8, Class 900, all fluids
Control valve	590	3595	ANSI, all fluids
Globe valve	SMS	241GR	EN/ANSI, all fluids
Globe valve	SMS	251GR	EN/ANSI, all fluids
Globe valve	SMS	261GR	EN/ANSI, all fluids
Cryogenic valve	SMS	251GC	EN/ANSI, all fluids

¹⁾ Gases according Article 4(1)(c.i), second indent
Liquids according Article 4(1)(c.ii)

Conformity with the following requirement:

Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment	2014/68/EU	of 15 May 2014
Conformity assessment procedure applied for liquids according to Article 4(1)	Module H	Certificate no.: N°CE-0062-PED-H-SAM 001-25-DEU by Bureau Veritas 0062

The manufacturer's quality management system is monitored by the following notified body:

Bureau Veritas Services SAS, 4 place des Saisons, 92400 Courbevoie, France

Applied harmonized standards and technical standards: EN 16668, ASME B16.34

Manufacturer: SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Frankfurt am Main, 15 October 2025



Dr. Andreas Widl
Chairman of the Executive Board (CEO)

Signiert von:



i.V. Sebastian Krause
Vice President Product Development



AND
EVERYTHING
FLOWS

DECLARATION UE DE CONFORMITE EU DECLARATION OF CONFORMITY

DC014
2025-08

Module A / Modul A

Par la présente, SAMSON REGULATION SAS déclare sous sa seule responsabilité pour les produits suivants :
For the following products, SAMSON REGULATION SAS hereby declares under its sole responsibility:

Appareils / Devices	Type	Exécution / Version	Matériel du corps / body Material	PN Class	DN NPS	Fluides / fluids
Vanne de décharge / Back pressure reducing valve	2371-0	DIN	Acier / steel	$P_{max} T = 20^\circ C$ 10 bar	DN 32 – 65	Tous fluides / all fluids
		ANSI		$P_{max} T = 70^\circ F$ 150 psi	NPS 1 $\frac{1}{4}$ – 2 $\frac{1}{2}$	
Déteur alimentaire / Pressure reducing valve	2371-1	DIN		$P_{max} T = 20^\circ C$ 10 bar	DN 32 – 65	
		ANSI		$P_{max} T = 70^\circ F$ 150 psi	NPS 1 $\frac{1}{4}$ – 2 $\frac{1}{2}$	
Vanne de régulation passage droit / Globe valve	2423	à membrane with diaphragm	Fonte grise / cast iron	PN25	DN 65 – 125	G2 / L2 ¹⁾
		à soufflet with bellow	Fonte sphéroïdale / spheroidal graphite iron	PN25	DN 50 – 125	
			Acier / steel	PN16 PN25 PN40	DN 65 – 100 DN 50 – 100 DN 40 – 100	
Vanne de régulation passage droit / Globe valve	3241	DIN	Fonte grise / cast iron	PN10	DN 125 – 150	G2, L1, L2 ¹⁾
		DIN	Fonte grise & fonte sphéroïdale / cast iron & spheroidal graphite iron	PN16	DN 65 – 125	
		DIN	Fonte sphéroïdale / spheroidal graphite	PN 25	DN 50 – 80	
		ANSI	Fonte grise / cast iron	CI 125 CI 250	NPS 2 $\frac{1}{2}$ – 4 NPS 1 $\frac{1}{2}$ – 2	Tous fluides / all fluids
		DIN	Acier / steel	PN10 PN16 PN25	DN 32 – 100 DN 32 – 50 DN 32 – 40	
		ANSI		CI 150	NPS 1 $\frac{1}{4}$ – 2	
Vanne de régulation 3 voies / 3-way Valve	3244	DIN	Fonte grise / cast iron	PN10 PN16	DN 125 – 150 DN 65 – 125	G2, L1, L2 ¹⁾
		DIN	Acier / steel	PN10 PN16 PN25	DN 32 – 100 DN 32 – 50 DN 32 – 40	Tous fluides / all fluids
		ANSI		CI 150	NPS 1 $\frac{1}{4}$ – 2	
Vanne de régulation passage droit / Globe valve	3251	DIN	Acier / steel	PN16 PN25	DN 32 – 50 DN 32 – 40	Tous fluides / all fluids
		ANSI		CI 150	NPS 1 $\frac{1}{4}$ – 2	
Vanne équerre / Angle valve	3256	DIN	Acier / steel	PN16	DN 32 – 50	Tous fluides / all fluids
		ANSI		CI 150	NPS 1 $\frac{1}{4}$ – 2	
Vanne à segment sphérique / Segment ball valve	3310	DIN	Acier / steel	PN10 PN16 PN25	DN 40 – 50 DN 80 – 100 DN 40	Tous fluides / all fluids
		ANSI		CI 150	NPS 1 $\frac{1}{2}$ – 2	
Vanne de régulation passage droit / Globe valve	3321	DIN	Fonte grise / cast iron	PN16	DN 65 – 100	G2, L1, L2 ¹⁾
		ANSI		CI 125	NPS 2 $\frac{1}{2}$ – 4	
		DIN	Fonte sphéroïdale / spheroidal graphite iron	PN25	DN 50 – 80	Tous fluides / all fluids
		ANSI	Acier / steel	CI 150	NPS 1 $\frac{1}{2}$ – 2	
Vanne de régulation 3 voies / 3-way Valve	3323	DIN	Fonte grise / cast iron : GJL-250	PN16	DN 65 – 100	G2, L1, L2 ¹⁾
		DIN	Fonte sphéroïdale / spheroidal graphite iron	PN25	DN 50 – 80	
Vanne papillon / Butterfly valve	3331	DIN	Acier / steel	PN10 PN 16-20	DN 50 – 100 DN 50	Tous fluides / all fluids
		ANSI	Acier / steel	CI 150	NPS 2	
Vanne à membrane / Diaphragm valve	3345	DIN	Acier / steel	$P_{max} T = 20^\circ C$ 10 bar $P_{max} T = 20^\circ C$ 16 bar	DN 32 – 100 DN 32 – 50	Tous fluides / all fluids
		ANSI		$P_{max} T = 70^\circ F$ 150 psi or 230 psi	NPS 1 $\frac{1}{4}$ – 2	
		DIN	Fonte grise & fonte sphéroïdale / cast iron & spheroidal graphite iron	$P_{max} T = 20^\circ C$ 10 bar $P_{max} T = 20^\circ C$ 16 bar $P_{max} T = 20^\circ C$ 40 bar	DN 125 – 150 DN 65 – 125 DN 40 – 50	G2, L1, L2 ¹⁾
		ANSI		$P_{max} T = 70^\circ F$ 150 psi $P_{max} T = 70^\circ F$ 230 psi $P_{max} T = 70^\circ F$ 580 psi	NPS 2 $\frac{1}{2}$ – 4 NPS 2 $\frac{1}{2}$ – 5 NPS 1 $\frac{1}{2}$ – 2	

DECLARATION UE DE CONFORMITE EU DECLARATION OF CONFORMITY

DC014
2025-08

Module A / Modul A

Appareils / Devices	Type	Exécution / Version	Matériel du corps / body Mate- rial	PN Class	DN NPS	Fluides / fluids
Vanne alimentaire / Sanitary valve	3347	DIN ANSI	Acier / steel	P _{max} T = 20°C 10 bar P _{max} T = 70°F 150 psi	DN 125 – 150 NPS 5 – 6	G2, L1, L2 ¹⁾
Vanne aseptique / Aseptic valve	3349	DIN ANSI	Acier / steel	P _{max} T = 20°C 10 bar P _{max} T = 20°C 16 bar P _{max} T = 20°C 25 bar P _{max} T = 70°F 150 psi P _{max} T = 70°F 230 psi P _{max} T = 70°F 360 psi	DN 32 – 100 DN 32 – 50 DN 32 – 40 NPS 1 1/4 – 4 NPS 1 1/4 – 2 NPS 1 1/4 – 1 1/2	Tous fluides / all fluids
Vanne Tout ou Rien / On-Off Valve	3351	DIN ANSI DIN	Acier / steel Fonte grise & fonte sphéroïdale / cast iron & spheroidal graphite iron Fonte sphéroïdale / spheroidal graphite iron	PN16 PN25 CI 150 PN16 PN25 CI 125	DN 32 – 50 DN 32 – 40 NPS 1 1/4 – 2 DN 65 – 100 DN 50 – 80 NPS 2 1/2 – 4	Tous fluides / all fluids G2, L1, L2 ¹⁾
Bride de mesure / Measure flange	5090	DIN	Acier / steel	PN6 PN10 PN16 PN25 PN40	DN 200 – 500 DN 125 – 350 DN 65 – 200 DN 50 – 125 DN 40 – 100	G2, L2 ¹⁾

¹⁾ Gas selon l'article 4 § 1.c) i) / Gases Acc. to article 4 paragraphs 1.c) i)
Liquide selon l'article 4 § 1.c) ii) / Liquids Acc. to article 4 paragraphs 1.c) ii)

la conformité avec le règlement suivant : / the conformity with the following requirement :

La Directive du Parlement Européen et du Conseil d'harmonisation des lois des Etats Membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements sous pression / Directive of the European Parliament and of the Council on the Harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment	2014/68/UE 2014/68/EU	Du / of 15.05.2014
Procédure d'évaluation de la conformité appliquée pour les fluides selon l'Article 4 § 1 Applied conformity assessment procedure for fluids according to Article 4 § 1	Module A / Modul A	

Normes techniques appliquées / Technical standards applied :
DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3, ASME B16.34, DIN-EN 60534-4, DIN-EN 1092-1

Fabricant / manufacturer : Samson Régulation SAS, 1, rue Jean Corona, FR-69120 VAULX-EN-VELIN

Vaulx-en-Velin, le 13/08/25



Bruno Soulard
Directeur Stratégie et Développement / Head of Strategy and Development



AND
EVERYTHING
FLOWS

**DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY**

**DC012
2025-08**

Module H / Modul H, N°/ Nr CE-0062-PED-H-SAM 001-23-FRA-rev-A

Par la présente, SAMSON REGULATION SAS déclare sous sa seule responsabilité pour les produits suivants :
For the following products, SAMSON REGULATION SAS hereby declares under its sole responsibility:

Appareils / Devices	Type	Exécution / Version	Matériel du corps / body Material	PN Class	DN NPS	Fluides / fluids
Vanne de régulation passage droit / globe valve	3241	DIN	Fonte grise & fonte sphéroïdale / cast iron & spheroidal graphite iron	PN 16	DN 150	G2, L1, L2 ¹⁾
		ANSI		CI 125	NPS 6	
		DIN	Fonte sphéroïdale / spheroidal graphite iron	PN 25	DN 100 – 150	
		DIN	Acier / steel	PN10	DN 125 – 150	
				PN16	DN 65 – 150	
				PN25	DN 50 – 150	
				PN40	DN 32 – 150	
	3244	ANSI		CI 150	NPS 2 1/2 – 6	
		DIN	Fonte grise / cast iron	CI 300	NPS 1 1/4 – 6	
		DIN	Acier / steel	PN10	DN 125 – 150	Tous fluides / all fluids
				PN16	DN 65 – 150	
				PN25	DN 50 – 150	
				PN40	DN 32 – 150	
Vanne de régulation 3 voies / 3-way Valve	3251	ANSI		CI 150	NPS 2 1/2 – 6	
		DIN	Acier / steel	CI 300	NPS 1 1/4 – 6	
				PN16	DN 65 – 150	Tous fluides / all fluids
				PN25	DN 50 – 150	
Vanne de régulation passage droit / globe valve	3251			PN40 – 400	DN 32 – 150	
				CI 150	NPS 2 1/2 – 6	
				CI 300 - 2500	NPS 1 1/4 – 6	
				PN40 – 400	DN 32 – 80	Tous fluides / all fluids
Vanne haute pression / High pressure valve	3252	ANSI	Acier / steel	CI 300 - 2500	NPS 1 1/4 – 3	
		DIN		PN16	DN 65 – 150	Tous fluides / all fluids
Vanne équerre / Angle valve	3256	ANSI	Acier / steel	PN40 – 400	DN 32 – 150	
		DIN		CI 150	NPS 2 1/2 – 6	
				CI 300 - 2500	NPS 1 1/4 – 6	
				PN16	DN 65 – 150	Tous fluides / all fluids
Vanne à segment sphérique / Segment ball valve	3310	ANSI	Acier / steel	PN16	DN 32 – 150	
		DIN		PN25	DN 40 – 150	
				PN40	DN 40 – 150	
				CI 150	NPS 2 1/2 – 6	
				CI 300	NPS 1 1/2 – 6	
Vanne de régulation passage droit / globe valve	3321	DIN	Acier / steel	PN10	DN 150	Tous fluides / all fluids
				PN16	DN 80 – 150	
				PN25	DN 50 – 150	
				PN40	DN 40 – 150	
Vanne de régulation 3 voies / 3-way Valve	3323	DIN	Acier / steel	CI 150	NPS 3 – 6	Tous fluides / all fluids
				CI 300	NPS 1 1/2 – 6	
				PN25	DN 100	G2, L1, L2 ¹⁾
				PN40	DN 65 – 100	
Vanne papillon / Butterfly valve	3331	DIN	Acier / steel	CI 150	DN 32 – 100	
				CI 300	NPS 2 1/2 – 4	
				PN16	NPS 1 1/2 – 4	
				PN40	NPS 1 1/2 – 2	
Vanne à membrane / Diaphragm valve	3345	DIN	Acier / steel	PN10	DN 150 – 400	Tous fluides / all fluids
				PN16 - 20	DN 80 - 400	
				PN25 – 50	DN 50 – 400	
				CI 150	NPS 3 – 16	
Vanne à membrane / Diaphragm valve	3345	ANSI	Acier / steel	CI 300	NPS 2 – 16	G2, L1, L2 ¹⁾
				P _{max} T= 70°F 150 psi	NPS 5 – 6	
				P _{max} T= 70°F 230 psi	NPS 6	
Vanne à membrane / Diaphragm valve	3345	ANSI	Acier / steel	P _{max} T= 70°F 150 – 230 psi	NPS 2 1/2 – 6	Tous fluides / all fluids
				PN10	NPS 2 1/2 – 6	



AND
EVERYTHING
FLOWS

**DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY**

**DC012
2025-08**

Module H / Modul H, N°/ Nr CE-0062-PED-H-SAM 001-23-FRA-rev-A

Appareils / Devices	Type	Exécution / Version	Matériel du corps / body Material	PN Class	DN NPS	Fluides / fluids
Vanne alimentaire / Sanitary valve	3347	DIN	Acier / steel	P _{max} T = 20°C 16 bar P _{max} T = 20°C 40 bar P _{max} T = 20°C 63 bar	DN 150 DN 65 – 150 DN 32 – 150	G2, L1, L2 ¹⁾
		ANSI		P _{max} T = 70°F 230 psi P _{max} T = 70°F 580 psi P _{max} T = 70°F 910 psi	NPS 6 NPS 2 1/2 – 6 NPS 1 1/4 – 6	
Vanne aseptique / Aseptic valve	3349_HV01	DIN	Acier / steel	P _{max} T = 20°C 16 bar P _{max} T = 20°C 25 bar	DN 65 – 100 DN 50 – 100	Tous fluides / all fluids
		ANSI		P _{max} T = 70°F 230 psi P _{max} T = 70°F 360 psi	NPS 2 1/2 – 4 NPS 2 – 4	
Vanne Tout ou Rien / On-Off Valve	3351	DIN	Fonte sphéroïdale / spherical graphite iron	PN 25	DN 100	G2, L1, L2 ¹⁾
		DIN	Acier / steel	PN16 PN25 PN40	DN 65 – 100 DN 50 – 100 DN 32 – 100	Tous fluides / all fluids
		ANSI		CI 150 CI 300	NPS 2 1/2 – 4 NPS 1 1/4 – 4	
Bride de mesure / Measure flange	5090	DIN	Acier / steel	PN10	DN 400 – 500	G2, L2 ¹⁾
				PN16	DN 250 – 500	
				PN25	DN 150 – 500	
				PN40	DN 125 – 500	

¹⁾ Gas selon l'article 4 § 1.c) i) / Gases Acc. to article 4 paragraphs 1.c) i)
Liquide selon l'article 4 § 1.c) ii) / Liquids Acc. to article 4 paragraphs 1.c) ii)

la conformité avec le règlement suivant : / the conformity with the following requirement:

La Directive du Parlement Européen et du Conseil d'harmonisation des lois des Etats Membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements sous pression / Directive of the European Parliament and of the Council on the Harmonization of the laws of the Member States relating of the making available on the market of pressure equipment	2014/68/UE 2014/68/EU	Du / of 15.05.2014
Procédure d'évaluation de la conformité appliquée pour les fluides selon l'Article 4 § 1 Applied conformity assessment procedure for fluids according to Article 4 § 1	Module H / Modul H	Certificat n° CE-0062-PED-H-SAM 001-23-FRA-rev-A

Normes techniques appliquées / Technical standards applied :
DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3, ASME B16.34, DIN-EN 60534-4, DIN-EN 1092-1

Le système de contrôle Qualité du fabricant est effectué par l'organisme de certification suivant :
The manufacturer's quality management system is monitored by the following notified body:

Bureau Veritas Services SAS N°/Nr 0062, 4 place des Saisons 92400 COURBEVOIE
Fabricant / manufacturer : Samson Régulation SAS, 1, rue Jean Corona, FR-69120 VAULX-EN-VELIN

Vaulx-en-Velin, le 13/08/25

Bruno Soulard
Directeur Général – Directeur Stratégie et Développement /
Director general - Head of Strategy and Development

EU DECLARATION OF CONFORMITY

TRANSLATION



Declaration of Conformity of Final Machinery

in accordance with Annex II, section 1.A. of the Directive 2006/42/EC

For the following products:

Types 3251-1/3251-AM-1 and 3251-7/3251-AM-7 Pneumatic Control Valves consisting of the Type 3251/3251-AM Valve and Type 3271/Type 3277 Pneumatic Actuator

We hereby declare that the machinery mentioned above complies with all applicable requirements stipulated in Machinery Directive 2006/42/EC.

For product descriptions of the valve and actuator, refer to:

- Type 3251/3251-AM Valve (DIN): Mounting and Operating Instructions EB 8051
- Type 3251/3251-AM Valve (ANSI): Mounting and Operating Instructions EB 8052
- Types 3271 and 3277 Actuators: Mounting and Operating Instructions EB 8310-X

Valve accessories (e.g. positioners, limit switches, solenoid valves, lock-up valves, supply pressure regulators, volume boosters and quick exhaust valves) are classified as machinery components in this declaration of conformity and do not fall within the scope of the Machinery Directive as specified in § 35 and § 46 of the Guide to Application of the Machinery Directive 2006/42/EC issued by the European Commission. In the SAMSON Manual H 02 titled "Appropriate Machinery Components for SAMSON Pneumatic Control Valves with a Declaration of Conformity of Final Machinery", SAMSON defines the specifications and properties of appropriate machinery components that can be mounted onto the above specified final machinery.

Referenced technical standards and/or specifications:

- VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum „Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018“ [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Comment:

Information on residual risks of the machinery can be found in the mounting and operating instructions of the valve and actuator as well as in the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 9 January 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ppc. N. Tollas".

Norbert Tollas
Senior Vice President
Global Operations

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "i. v. P. Scheermesser".

Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products

DECLARATION OF INCORPORATION

TRANSLATION



Declaration of Incorporation in Compliance with Machinery Directive 2006/42/EC

For the following products:

Type 3251/3251-AM Globe Valve

We certify that the Type 3251/3251-AM Globe Valves are partly completed machinery as defined in the Machinery Directive 2006/42/EC and that the safety requirements stipulated in Annex I, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 and 1.3.7 are observed. The relevant technical documentation described in Annex VII, part B has been compiled.

Products we supply must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Operators are obliged to install the products observing the accepted industry codes and practices (good engineering practice) as well as the mounting and operating instructions. Operators must take appropriate precautions to prevent hazards that could be caused by the process medium and operating pressure in the valve as well as by the signal pressure and moving parts.

The permissible limits of application and mounting instructions for the products are specified in the associated data sheets as well as the mounting and operating instructions; the documents are available in electronic form on the Internet at www.samsongroup.com.

For product descriptions of the valve, refer to:

- Type 3251/3251-AM Valve (DIN): Mounting and Operating Instructions EB 8051
- Type 3251/3251-AM Valve (ANSI): Mounting and Operating Instructions EB 8052

Referenced technical standards and/or specifications:

- VCI, VDMA, VGB: Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, May 2018 [German only]
- VCI, VDMA, VGB: Zusatzdokument zum „Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen“ vom Mai 2018 [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Comments:

- See mounting and operating instructions for residual hazards.
- Also observe the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 9 January 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "i.v. Giesen".

Stephan Giesen
Director
Product Management

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "i. v. P. Scheermesser".

Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products



DECLARATION OF CONFORMITY

For the following products

DC016

2019-08

Type 3241, 3244, 3249, 3251, 3252, 3256, 3347, 3321, 3349 Control Valve


Certificate nb° TSX71002520191340

Test report nb° 2019TSFM750-TYP3241
and 2019TSFM751-TYP3251

Valves 3241 and 3251 have passed the evaluation tests according to the requirements of TSG D7002-2006 Chinese Pressure Equipment.

As a result, all of the above check valves meet the requirements of TSG D7002-2006 for Chinese pressure equipment according to the following characteristics:

- DN 50 to 200 PN ≤ 5 MPa (50 bar) or NPS 2 to NPS 8 Class ≤ 300,
- DN 50 to 100 PN ≤ 42 MPa (420 bar) or NPS 2 to NPS 4 Class ≤ 2500,
- Operating temperature: -29°C ≤ T ≤ 425°C.

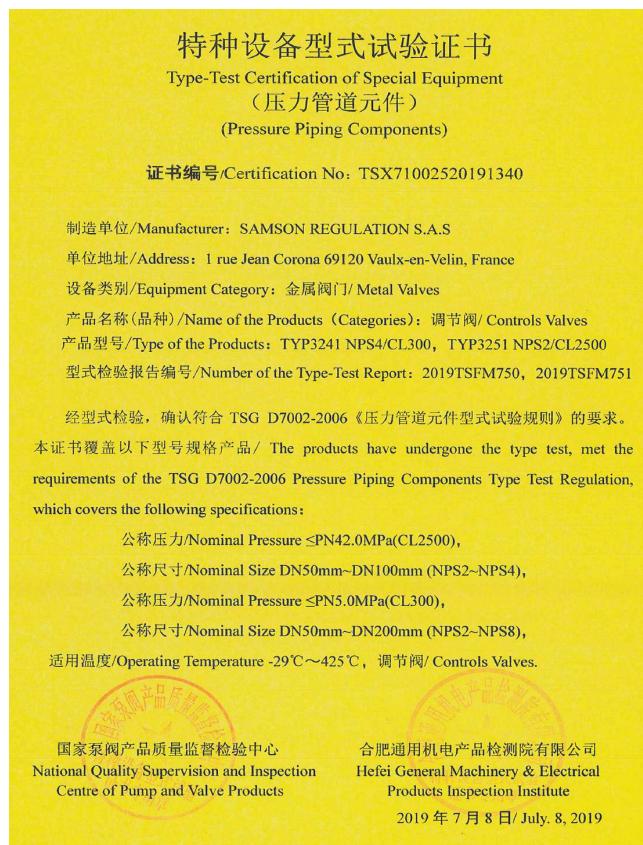

SAMSON REGULATION S.A.

Bruno Soulard
Head of Administration

SAMSON REGULATION S.A.

Joséphine Signoles-Fontaine
QSE Manager

14.2 Certificados para o Tipo 3251-AM

Estas declarações estão incluídas nas páginas seguintes:

- Declaração de conformidade de acordo com Diretiva Equipamentos Sob Pressão 2014/68/UE:
 - País de origem: Alemanha
- Declaração de conformidade de acordo com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE para válvulas de controlo Tipos 3251-AM-1 e 3251-AM-7
- Declaração de incorporação em conformidade com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE para a válvula Tipo 3251-AM com outros atuadores para além do atuador Tipo 3271 ou do Tipo 3277

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ORIGINAL



Modul H / Zertifikat-Nr.: DGR-0036-QS-1430-23

SAMSON erklärt in alleiniger Verantwortung als Hersteller für additiv gefertigte Produkte:

Geräte	Bauart	Typ	Ausführung, Erläuterung
Durchgangsventil	250	3251-AM	EN/ANSI, bis DN 100/NPS 4, bis PN 400/Class 2500, alle Fluide Werkstoff, additiv gefertigt: SPBF 4401/4404/316/316 (wie gedruckt); SPBF AT 4401/4404/316/316L (lösungsgeglüht) Temperaturbereich -196...+450 °C Tieftemperaturen gemäß: ASME B31.3 bis -254 °C EN 10222-5 bis -196 °C

die Konformität mit nachfolgender Anforderung:

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt	2014/68/EU	vom 15. Mai 2014
Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren für Fluide nach Art. 4 Abs. 1, Gase nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i, Flüssigkeiten nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii	Anhang III Modul H	Zertifikat-Nr.: DGR-0036-QS-1430-23 durch TÜV SÜD 0036 gültig bis: 28.11.2026

Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender notifizierter Stelle überwacht:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Angewandte harmonisierte Normen und technische Standards:
DIN EN 16668:2018-05, DIN/TS 17026:2020-10 (prEN 13445-14);
DIN EN 12516-2:2022-08, DIN EN 12266-1:2012-06, ASME B16.34-2020;
Druck/Temperatur-Zuordnungen entsprechend DIN EN 1092-1:2018-12 oder ASME B16.34:2020;

Hersteller: SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Frankfurt am Main, 08. März 2024


ppc. *N. Tollas*

ppc. Norbert Tollas
Senior Vice President
Global Operations


i. v. *P. Scheermesser*

i.V. Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products

EU DECLARATION OF CONFORMITY

TRANSLATION



Declaration of Conformity of Final Machinery

in accordance with Annex II, section 1.A. of the Directive 2006/42/EC

For the following products:

Types 3251-1/3251-AM-1 and 3251-7/3251-AM-7 Pneumatic Control Valves consisting of the Type 3251/3251-AM Valve and Type 3271/Type 3277 Pneumatic Actuator

We hereby declare that the machinery mentioned above complies with all applicable requirements stipulated in Machinery Directive 2006/42/EC.

For product descriptions of the valve and actuator, refer to:

- Type 3251/3251-AM Valve (DIN): Mounting and Operating Instructions EB 8051
- Type 3251/3251-AM Valve (ANSI): Mounting and Operating Instructions EB 8052
- Types 3271 and 3277 Actuators: Mounting and Operating Instructions EB 8310-X

Valve accessories (e.g. positioners, limit switches, solenoid valves, lock-up valves, supply pressure regulators, volume boosters and quick exhaust valves) are classified as machinery components in this declaration of conformity and do not fall within the scope of the Machinery Directive as specified in § 35 and § 46 of the Guide to Application of the Machinery Directive 2006/42/EC issued by the European Commission. In the SAMSON Manual H 02 titled "Appropriate Machinery Components for SAMSON Pneumatic Control Valves with a Declaration of Conformity of Final Machinery", SAMSON defines the specifications and properties of appropriate machinery components that can be mounted onto the above specified final machinery.

Referenced technical standards and/or specifications:

- VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum „Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Comment:

Information on residual risks of the machinery can be found in the mounting and operating instructions of the valve and actuator as well as in the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 9 January 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ppc. N. Tollas".

Norbert Tollas
Senior Vice President
Global Operations

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "i. v. P. Scheermesser".

Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products

DECLARATION OF INCORPORATION

TRANSLATION



Declaration of Incorporation in Compliance with Machinery Directive 2006/42/EC

For the following products:

Type 3251/3251-AM Globe Valve

We certify that the Type 3251/3251-AM Globe Valves are partly completed machinery as defined in the Machinery Directive 2006/42/EC and that the safety requirements stipulated in Annex I, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 and 1.3.7 are observed. The relevant technical documentation described in Annex VII, part B has been compiled.

Products we supply must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Operators are obliged to install the products observing the accepted industry codes and practices (good engineering practice) as well as the mounting and operating instructions. Operators must take appropriate precautions to prevent hazards that could be caused by the process medium and operating pressure in the valve as well as by the signal pressure and moving parts.

The permissible limits of application and mounting instructions for the products are specified in the associated data sheets as well as the mounting and operating instructions; the documents are available in electronic form on the Internet at www.samsongroup.com.

For product descriptions of the valve, refer to:

- Type 3251/3251-AM Valve (DIN): Mounting and Operating Instructions EB 8051
- Type 3251/3251-AM Valve (ANSI): Mounting and Operating Instructions EB 8052

Referenced technical standards and/or specifications:

- VCI, VDMA, VGB: Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, May 2018 [German only]
- VCI, VDMA, VGB: Zusatzdokument zum „Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen“ vom Mai 2018 [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Comments:

- See mounting and operating instructions for residual hazards.
- Also observe the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 9 January 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "i.v. Giesen".

Stephan Giesen
Director
Product Management

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "i. v. P. Scheermesser".

Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products

15 Anexo**15.1 Binários de aperto, lubrificantes e ferramentas**


► AB 0100 peças, binários de aperto e lubrificantes

15.2 Peças sobresselentes

1	Corpo/corpo com sede integrada	62	Divisor de fluxo ST 1 ou ST 3 ²⁾
2	Flange/castelo da válvula	63	Anel ²⁾
3	Arcada	64	Vedante ²⁾
4	Sede (para corpos com sede aparafusada)	65	Vedante ²⁾
5	Obturador (com haste de obturador)	80	Placa de identificação
6	Porca do fole	81	Pino ranhurado
7	Casquilho guia (flange)	82	Parafuso
8	Casquilho rosulado (porca de empanque)	83	Suporte
9	Porca de acoplamento	84	Escala indicadora de curso
10	Porca de bloqueio	85	Parafuso
11	Mola	91	Tampa protetora
12	Anilha	92	Porca castelo
13	Perno rosulado	93	Manga de expansão
14	Porca do corpo	94	Manga de expansão
15	Conjunto de empanques	101	Castelo do fole
16	Anéis de empanque	102/	Parafuso com o anel de retenção ¹⁾ (apenas para versão com fole de vedação)
17	Vedante do corpo	103	para versão com fole de vedação)
19	Casquilho		
21	Secção isolante		
22	Fole de vedação		
24	Casquilho guia		
25	Extensão da haste do obturador		
26	Etiqueta (fole de vedação ou secção isolante)		
27/28	Peças de fixação		
31/34			
29	Obturador para versão com fole de vedação		
30	Anilhas de retenção		
32	Parafuso		
33	Porca		
37	Haste do obturador com fole metálico		
39	Vedante		
42/43	Bujão rosulado com vedante		
44	Anel/porca de anel ¹⁾		
45	Vedante ¹⁾		
46	Vedante ¹⁾		
47	Suporte ¹⁾		
48	Parafuso sextavado ¹⁾		
49	Parafuso sextavado ¹⁾		
50	Bloqueio ¹⁾		
51	Guia ¹⁾ (várias guias apenas para a versão com junta de grafite)		
52	Anel ¹⁾ (apenas para a versão com junta de grafite)		
53	Anel de retenção ¹⁾		
61	Divisor de fluxo ST 2 ²⁾		

¹⁾ Versão com obturador de válvula equilibrado

²⁾ Versão com divisor de caudal

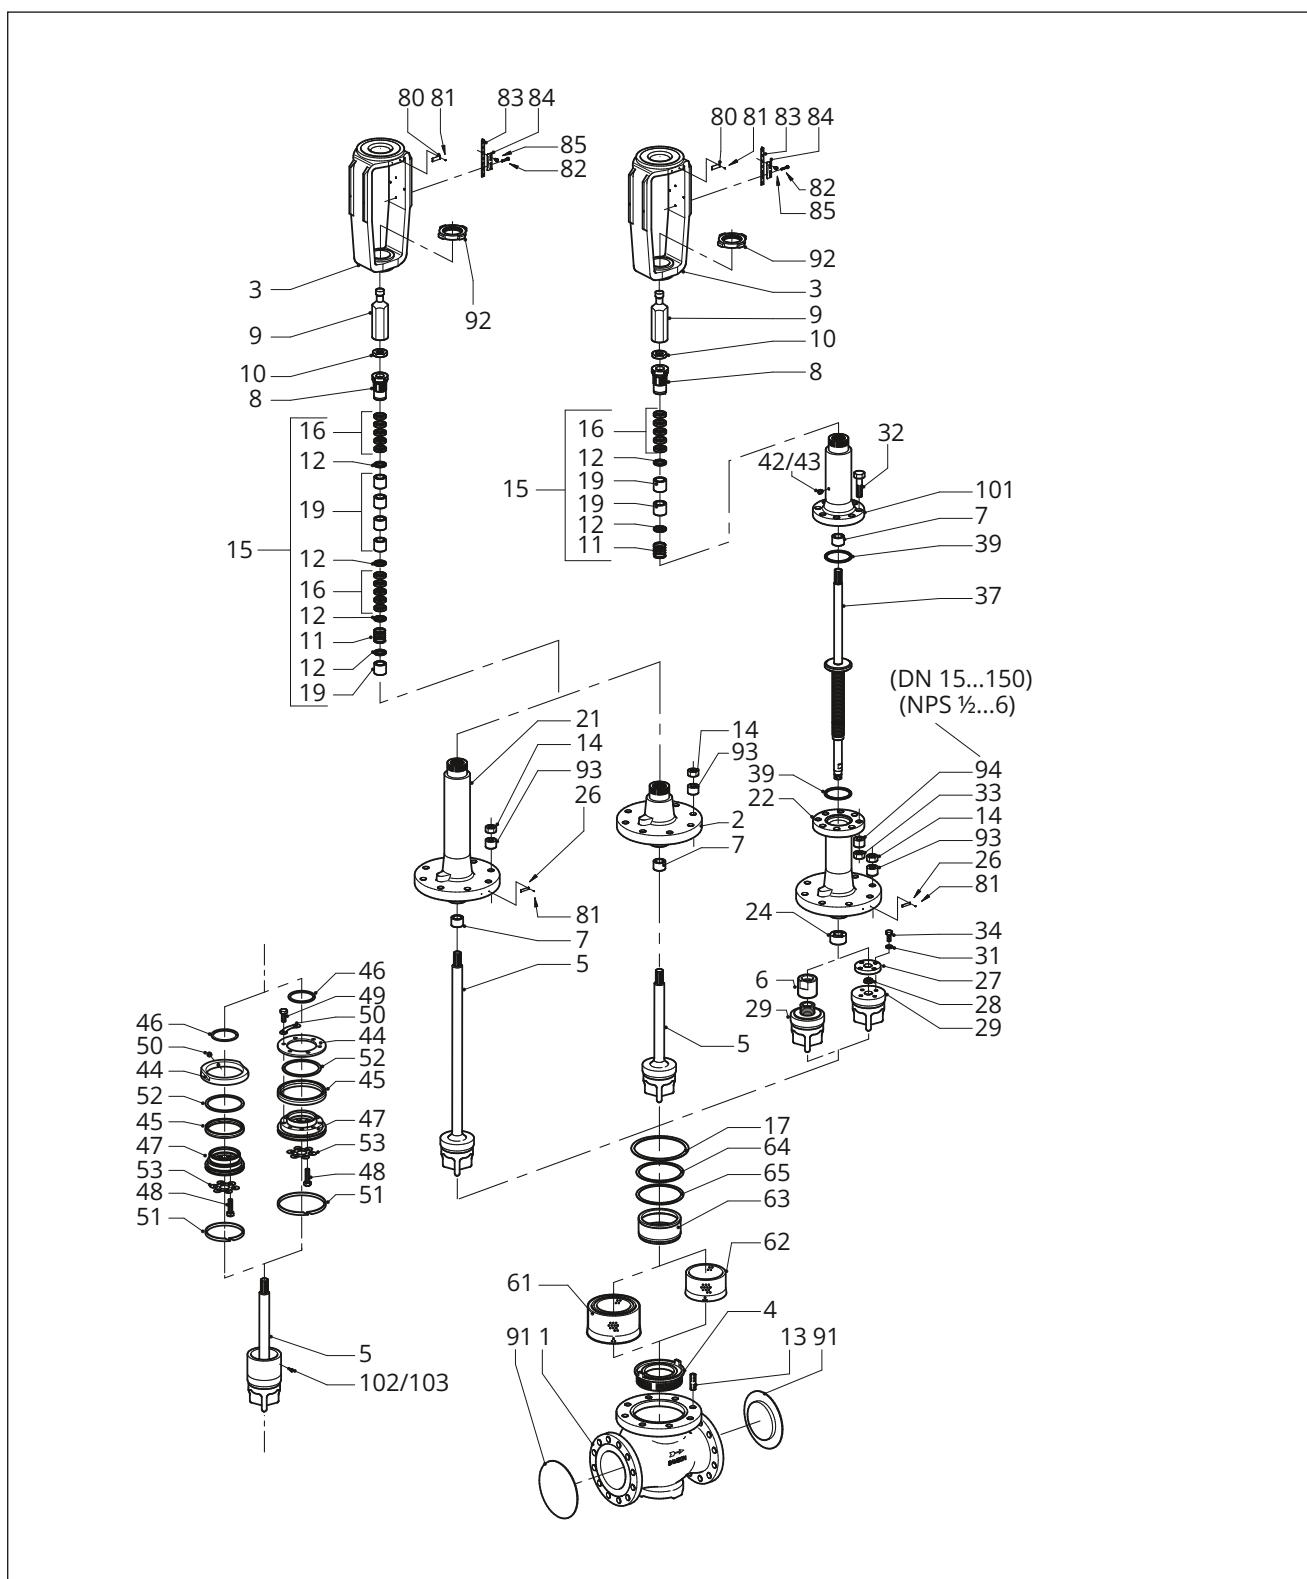

15.3 Serviço pós-venda

Contacte o nosso serviço pós-venda para suporte sobre trabalhos de manutenção ou reparação ou quando surgirem problemas de funcionamento ou avarias.

Contacto de e-mail

Pode contactar o nosso serviço pós-venda no seguinte endereço de e-mail:
aftersalesservice@samsongroup.com

Endereços da SAMSON AG e suas filiais

Os endereços da SAMSON AG, suas filiais, representantes e instalações de serviço em todo o mundo podem ser encontrados em nos catálogos de produtos ou no nosso website (▶ www.samson-group.com).

Dados necessários

Indique os seguintes detalhes:

- Número de encomenda e número de posição na encomenda
- Tipo, número do modelo, tamanho nominal e versão da válvula
- Pressão e temperatura do fluido
- Caudal em m³/h
- Gama de trabalho do atuador (por exemplo, 0,2 a 1 bar)
- Está instalado um filtro?
- Esquema da instalação



SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Alemanha
Telefone: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507
samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com